


Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

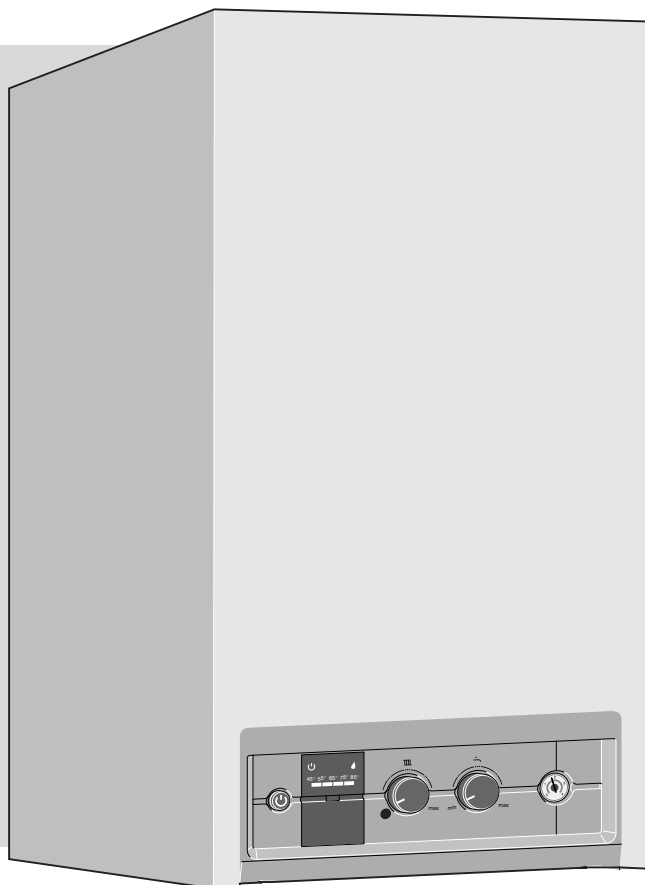

6 720 613 149-00.20

DAGAS 02-24 CT
DAGAS 02-24 RT

6 720 613 147 CZ (2007/01) OSW



Obsah

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Varování | 3 | 6 Provoz | 23 |
| Symboly | 3 | 6.1 Zapnutí/vypnutí | 23 |
| 1 Podrobnosti o zařízení | 4 | 6.2 Ústřední vytápění | 23 |
| 1.1 Prohlášení o shodě dle EC | 4 | 6.2.1 Zapnutí ústředního vytápění | 23 |
| 1.2 Typ zařízení | 4 | 6.2.2 Kontrola funkce ústředního vytápění | 23 |
| 1.3 Balící list | 4 | 6.2.3 Ovládání ústředního vytápění pokojovým termostatem (volitelné) | 23 |
| 1.4 Popis zařízení | 4 | 6.3 Teplá užitková voda | 24 |
| 1.5 Zvláštní příslušenství | 4 | 6.3.1 Nastavení teploty teplé užitkové vody | 24 |
| 1.6 Připojení přídatného zásobníku ke kotli v provedení RT | 4 | 6.3.2 Kontrola funkce ohřevu TUV | 24 |
| 1.7 Rozměry skříně a vzdálenosti | 5 | 6.3.3 Letní režim (pouze režim ohřevu TUV) | 24 |
| 1.8 Schéma elektrického zapojení | 6 | 6.3.4 Průtok/teplota TUV | 24 |
| 1.9 Hydraulické schéma DAGAS 02-24 CT | 7 | 6.4 Ochrana před zamrznutím | 25 |
| 1.10 Hydraulické schéma DAGAS 02-24 RT | 8 | 7 Kontrola a servis | 26 |
| 1.11 Technické údaje DAGAS 02-24 CT | 9 | 7.1 Kontrola | 26 |
| 1.12 Technické údaje DAGAS 02-24 RT | 10 | 7.2 Přístup ke komponentám kotle | 26 |
| 2 Pokyny pro instalaci kotle | 11 | 7.3 Nastavení přepínače DIP | 30 |
| 3 Instalace | 11 | 7.4 Čištění komponent | 30 |
| 3.1 Důležité poznámky | 11 | 8 Přestavba na jiný druh plynu | 31 |
| 3.2 Instalace zařízení | 12 | 9 Příloha | 32 |
| 3.3 Instalace závěsné lišty a montážní konzoly potrubí | 12 | 9.1 Zjišťování chyb | 32 |
| 3.4 Nasazení na závěsnou lištu | 14 | 9.1.1 Předběžné testy | 32 |
| 4 Elektrické zapojení | 15 | 9.1.2 Seznam poruch | 32 |
| 4.1 Připojení zařízení | 15 | 9.1.3 Zkušební postupy | 33 |
| 4.2 Připojení termostatu / programovací jednotky / hodin | 16 | | |
| 5 Uvádění do provozu | 17 | | |
| 5.1 Před uvedením do provozu | 17 | | |
| 5.2 Nastavení systémového tlaku | 18 | | |
| 5.3 Nastavení tlaku v expanzní nádobě | 18 | | |
| 5.4 Volba charakteristiky čerpadla ústředního vytápění | 18 | | |
| 5.5 Kontrola tlaku plynu na hořáku | 19 | | |
| 5.5.1 Kontrola maximálního a minimálního topného výkonu | 19 | | |
| 5.5.2 Omezení maximálního topného výkonu | 20 | | |
| 5.6 Určení časového zpoždění požadavku na užitkovou vodu | 20 | | |
| 5.7 Návrat k základnímu nastavení | 20 | | |
| 5.8 Ověření provozu zařízení | 21 | | |
| 5.9 Dokončení uvádění do provozu | 22 | | |

Varování

Cítíte-li plyn

- ▶ Uzavřete plynový kohout.
- ▶ Otevřete okna.
- ▶ Nepoužívejte žádné elektrické vypínače.
- ▶ Uhaste jakýkoliv otevřený plamen.
- ▶ Okamžitě zavolejte plynárenskou společnost a servisního technika. Použijte telefonní linku **mimo ohrožené místo**.

Cítíte-li kouř z odvodu spalin

- ▶ Vypněte zařízení (viz str. 23).
- ▶ Otevřete okna a dveře.
- ▶ Informujte servisního technika.

Instalace a úpravy

- ▶ Instalaci zařízení a jakékoliv úpravy na něm smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- ▶ Není povoleno provádět jakékoliv úpravy na odvodu spalin.

Údržba

- ▶ Provozovatel je povinen provádět pravidelný servis zařízení takovým způsobem, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.
- ▶ Provozovatel je odpovědný za provozní bezpečnost systému a za zajištění ochrany životního prostředí.
- ▶ Servis zařízení je nutno provádět jednou za rok.
- ▶ Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se schváleným odborníkem.
- ▶ Používejte pouze původní náhradní díly.

Výbušné a snadno hořlavé materiály

- ▶ V blízkosti zařízení není povoleno skladovat nebo používat hořlavé materiály (papír, ředidla, barvy apod.).

Spalovací vzduch / okolní atmosféra

- ▶ Spalovací vzduch a okolní atmosféru je nutno udržovat bez přítomnosti chemicky agresivních látek (např. halogenované uhlovodíky obsahující sloučeniny chlóru nebo fluoru). Tímto způsobem se zabraňuje korozi.

Instrukce pro servisního technika

- ▶ Vysvětlete zákazníkovi princip provozu zařízení a jeho obsluhu.
- ▶ Upozorněte zákazníka, že na zařízení není povoleno provádět jakékoliv úpravy ani opravy.

Symboly



Bezpečnostní instrukce jsou v tomto dokumentu označeny varovným trojúhelníkem a jsou vytištěny na šedém pozadí.

Varovné termíny označují závažnost nebezpečí s ohledem na důsledky nedodržení bezpečnostních instrukcí.

- **Upozornění** označuje, že by mohlo dojít k menším škodám na majetku.
- **Varování** znamená, že by mohlo dojít k méně závažnému zranění nebo vážnému poškození majetku.
- **Nebezpečí** označuje, že by mohlo dojít k vážnému zranění osob. Za obzvláště závažných podmínek by mohlo dojít k ohrožení na životě.



Poznámky jsou identifikovány symbolem uvedeným vlevo. Jsou ohraničeny vodorovnými čarami nad a pod textem.

Poznámky obsahují důležité informace týkající se případů, kdy nedochází k ohrožení osob ani majetku.

1 Podrobnosti o zařízení

1.1 Prohlášení o shodě dle EC

Toto zařízení splňuje platné požadavky následujících evropských směrnic: 90/396/EC, 92/42/EC, 73/23/EC, 89/336/EC.

Zařízení je typu popsaného v atestu dle EC.

| | |
|------------------------------------|---|
| Identifikační číslo výrobku | CE 0087BR66 |
| Kategorie | II ₂ H ₃ + |
| Typ zařízení | C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ |

tab. 1

1.2 Typ zařízení

| |
|-----------------------|
| DAGAS 02-24 CT |
| DAGAS 02-24 RT |

tab. 2

| | |
|--------------|--|
| DAGAS | Závěsný kotel pro ústřední vytápění |
| 02 | Série 02 |
| 24 | Max. jmenovitý výkon 24 kW |
| C | Kombinovaný ohřev teplé užitkové vody |
| R | Pouze topné zařízení |
| T | Kotel vybaven ventilátorem pro nucený odvod spalin |

Označení modelu je doplněno kódovými čísly, které označují typ plynu. Tato kódová čísla představují skupinu plynu v souladu s normou EN 437:

| Kódové číslo | Index Wobbe výhřevnost | Typ plynu |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 23 | 12,7 - 15,2 kWh/m ³ | Zemní plyn Typ 2H |
| 31 | 22,6-25,6 kWh/m ³ | Butan/Propan Typ 3+ |

tab. 3

1.3 Balící list

- Kombinovaný plynový kotel
- Závěsná lišta pro instalaci na zeď
- Clony vstupu vzduchu (Ø 80 mm, Ø 85 mm)
- Šrouby a hmoždinky, těsnění, knoflík napouštěcího ventilu
- Montážní konzola s ventily pro připojení k topnému systému
- Dokumentace.

1.4 Popis zařízení

- Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech.
- Zařízení je určené k provozu na zemní plyn nebo propan.
- Obsahuje ovládací prvky k zapnutí a vypnutí přístroje, a nastavení teploty topné vody a teplé užitkové vody.
- Obsahuje měřicí prvky sledování teploty sloužící jako prevence přehřívání.
- Zahrnuje automatickou ochranu proti zamrznutí spolu s automatickou ochranou čerpadla před zablokováním.
- Elektrické napájení: 230 V~, 50 Hz
- Přetlakový ventil: 3 bar
- Expanzní nádoba (kapacita 8 litrů, vhodná pro hydrostatickou výšku 5 metrů)
- Maximální výkon 24 kW pro ohřev teplé vody a vytápění
- Zařízení je navrženo k instalaci s vodorovnou montážní konzolou připojovacího potrubí topného systému.
- Zapojený elektrický přívod se síťovou zástrčkou.
- Systém kontroly odvodu spalin.


1.5 Zvláštní příslušenství

- Pokojový termostat, 230 V - volitelně
- Sady pro konverzi na jiný druh plynu
- Příslušenství odtahu spalin, 60/100 - volitelně
- Příslušenství odtahu spalin, 80/80 - volitelně
- Konverzní sada pro instalaci pomocí montážní konzoly pro vodorovné instalatérské přípojky. Slouží k výměně stávajících zařízení na svislé instalační přípojky.

1.6 Připojení přídavného zásobníku ke kotli v provedení RT

Kotel Dagas 02-24 RT je možno upravit pro připojení přídavného zásobníku TUV. K připojení slouží sada 7 742 410 004, která obsahuje třicestný ventil, teplotní čidlo zásobníku TUV a potřebné trubky a šroubení. Postup přestavby je popsán v návodu, dodávaném se sadou.

1.7 Rozměry skříně a vzdálenosti

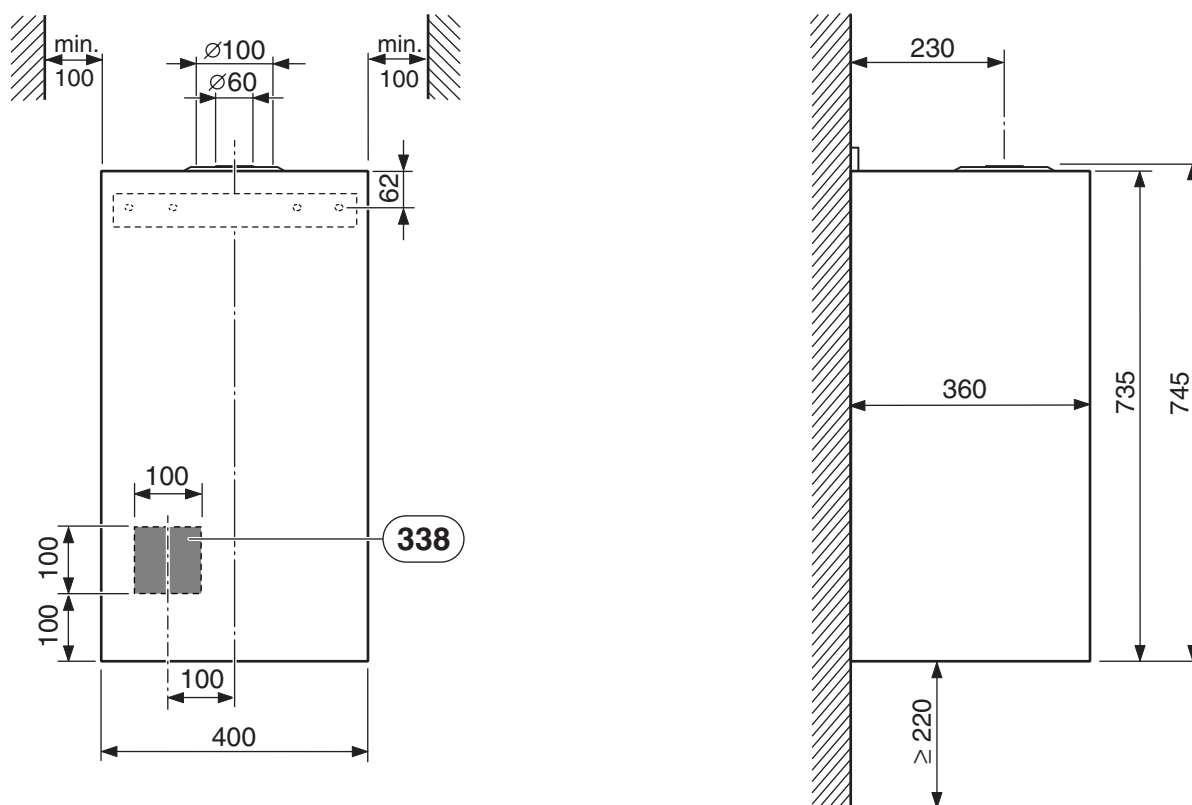


6 720 613 147-02.10

obr. 1 Pohled zepředu a z boku

338 Místo vývodu elektrických kabelů ze zdi

1.8 Schéma elektrického zapojení

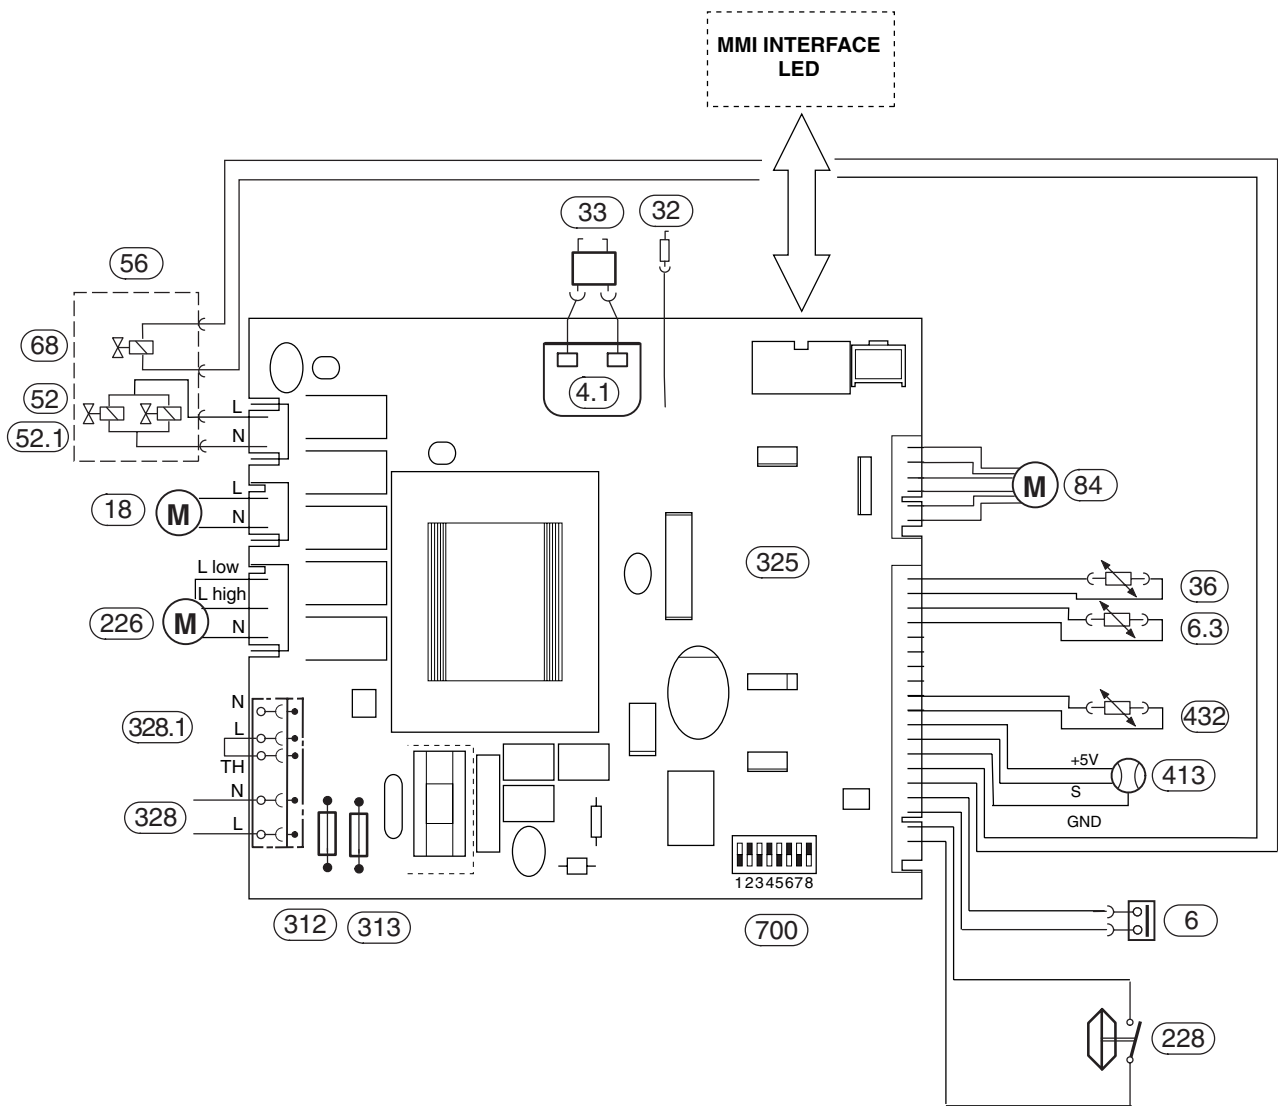


6 720 613 147-03.10

obr. 2 Schéma elektrického zapojení

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 4.1 | Zapalovací transformátor | 432 | Čidlo zásobníku NTC (pouze DAGAS ..RT) (příslušenství) |
| 6 | Havarijní termostat pro případ přehřátí tepelného výměníku | 700 | DIP spínač |
| 6.3 | Čidlo teploty TUV (pouze DAGAS ..CT) | | |
| 18 | Čerpadlo ústředního vytápění | | |
| 32 | Ionizační elektroda pro snímání plamene | | |
| 33 | Zapalovací elektrody | | |
| 36 | Čidlo teploty topné vody | | |
| 52 | Elektromagnetický ventil 1 plynového ventilu | | |
| 52.1 | Elektromagnetický ventil 2 plynového ventilu | | |
| 56 | Plynový ventil | | |
| 68 | Modulační ventil plynového ventilu | | |
| 84 | Pohon trojcestného ventilu (pouze DAGAS ..RT) (příslušenství) | | |
| 226 | Ventilátor | | |
| 228 | Manostat tlaku vzduchu | | |
| 312 | Pojistka, T 1,6 A | | |
| 313 | Pojistka, T 1,6 A | | |
| 325 | Deska s řídicí elektronikou kotle | | |
| 328 | Svorkovnice 230V | | |
| 328.1 | Propojka | | |
| 413 | Snímač průtoku TUV (pouze DAGAS ..CT) | | |

1.10 Hydraulické schéma DAGAS 02-24 RT

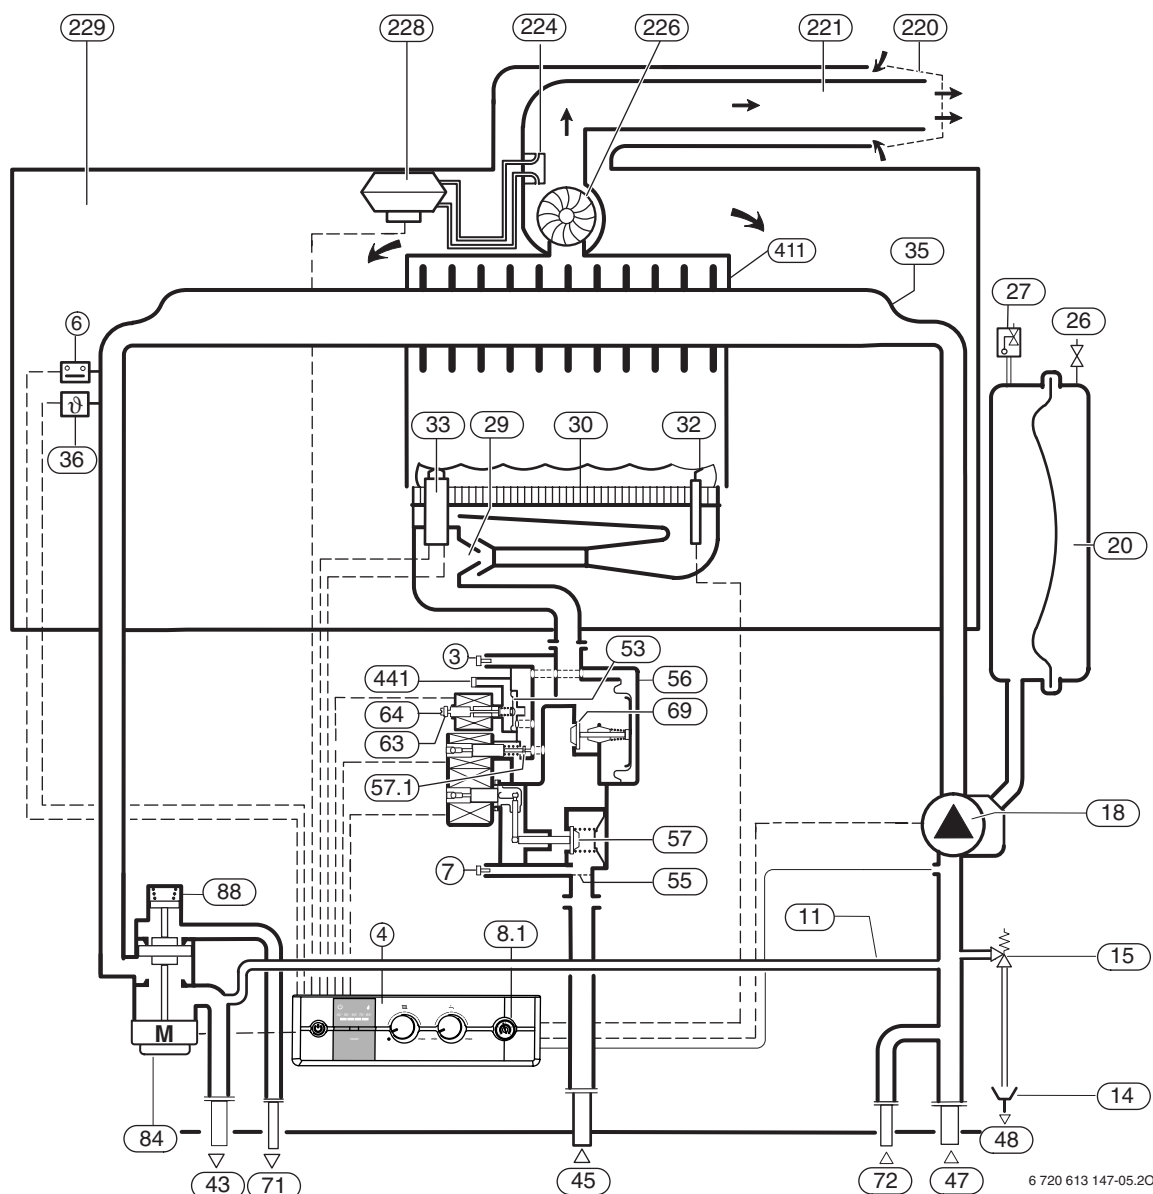

6 720 613 147-05.20

obr. 4

- | | | | |
|-----|---|------|--|
| 3 | Sonda přetlaku plynu na tryskách | 53 | Regulátor tlaku |
| 4 | Ovládací panel | 55 | Sítko |
| 6 | Havarijní termostat | 56 | Plynová armatura |
| 7 | Sonda připojovacího přetlaku plynu | 57 | Pojistný magnetický ventil 1 |
| 8.1 | Manometr | 57.1 | Pojistný magnetický ventil 2 |
| 11 | By-pass | 63 | Stavěcí šroub pro max. množství plynu |
| 14 | Odpadní sifon (zvláštní příslušenství)) | 64 | Stavěcí šroub pro min. množství plynu |
| 15 | Pojistný ventil vytápění | 69 | Regulační ventil |
| 18 | Oběhové čerpadlo | 71 | Topná voda do zásobníku TUV (příslušenství) |
| 20 | Expanzní nádoba | 72 | Vratná voda ze zásobníku TUV (příslušenství) |
| 26 | Plnicí ventil expanzní nádoby | 84 | Pohon trojcestného ventilu (příslušenství) |
| 27 | Automatický odvzdušňovač | 88 | Trojcestný ventil (příslušenství) |
| 29 | Trysky hořáku | 220 | Mřížka ukončení odvodu |
| 30 | Rampa hořáku | 221 | Potrubií spalin |
| 32 | Ionizační elektroda | 224 | Snímač diferenčního tlaku |
| 33 | Zapalovací elektroda | 226 | Ventilátor |
| 35 | Výměník | 228 | Manostat tlaku vzduchu |
| 36 | Čidlo teploty topné vody | 229 | Spalovací komora |
| 43 | Výstup topné vody | 411 | Komora hořáku |
| 45 | Vstup plynu | 441 | Otvor pro vyrovnání tlaku |
| 47 | Vstup vratné vody | | |
| 48 | Odpad | | |

1.11 Technické údaje DAGAS 02-24 CT

| | Jednotka | DAGAS 02 -24 CT | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | „23“ zemní plyn G20 | „31“ butan/propan G31 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 24,0 | 24,0 |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 26,4 | 26,4 |
| Minimální tepelný výkon | kW | 8,9 | 8,9 |
| Minimální tepelný příkon | kW | 9,3 | 9,3 |
| Spotřeba plynu | | | |
| „23“ zemní plyn G20 | m ³ /h | 2,8 | - |
| „31“ propan G31 | l/h | - | 2,1 |
| Požadovaný vstupní tlak plynu | | | |
| „23“ zemní plyn G20 | mbar | 20 | - |
| „31“ butan G30 | mbar | | 28-30 |
| „31“ propan G31 | mbar | - | 37 |
| Tlak plynu na tryskách při max./min. tepelném výkonu | mbar | 12,1/1,2 | 35,5/4,0 (G31) 28,0/3,0 (G30) |
| Systém ústředního vytápění | | | |
| Objem vody ve výměníku kotle | l | 2,0 | 2,0 |
| Minimální teplota topné vody pro ústřední vytápění | °C | 45 | 45 |
| Maximální teplota topné vody pro ústřední vytápění | °C | 82 | 82 |
| Maximální (provozní) tlak systému ústředního vytápění | bar | 3,0 | 3,0 |
| Minimální (provozní) tlak systému ústředního vytápění | bar | 0,5 | 0,5 |
| Expanzní nádoba | | | |
| Plnicí tlak | bar | 0,5 | 0,5 |
| Celkový objem | l | 8 | 8 |
| Teplá užitková voda | | | |
| Rozsah nastavení teploty TUV | °C | 40-60 | 40-60 |
| Maximální vstupní tlak | bar | 10,0 | 10,0 |
| Minimální (pracovní) vstupní tlak při maximálním průtoku | bar | 1,0 | 1,0 |
| Minimální (pracovní) vstupní tlak při provozu | bar | 0,25 | 0,25 |
| Min. průtok TUV | l/min | 2,5 | 2,5 |
| Max. průtok TUV | l/min | 10 | 10 |
| Spaliny | | | |
| Hmotnostní průtok spalin při max./min. jmenovitém tepelném výkonu | g/s | 13,0 - 19,3/17,8 | 16,1-18,4/18,3 |
| Teplota spalin při max./min. jmenovitém tepelném výkonu | °C | 111/84 | 112/86 |
| Zbytkový tlak | Pa | 65 | 65 |
| Objem CO ₂ ve spalinách při max. tepelném výkonu | % | 6,4-6,8 | 7,5-7,9 |
| Objem CO ₂ ve spalinách při min. tepelném výkonu | % | 2,2 | 2,9 |
| Třída NO _x | | 4 | 4 |
| Připojení odtahu spalin | mm | Ø 60/100 | Ø 60/100 |
| Elektrotechnické údaje | | | |
| Elektrické napájení | VAC | 230 | 230 |
| Frekvence zdroje napájení | Hz | 50 | 50 |
| Příkon | W | 188 | 188 |
| Všeobecné informace | | | |
| Hmotnost | kg | 34 | 34 |
| Výška skříně | mm | 740 | 740 |
| Šířka skříně | mm | 400 | 400 |
| Hloubka skříně | mm | 360 | 360 |

tab. 4

1.12 Technické údaje DAGAS 02-24 RT

| | Jednotka | DAGAS 02-24 RT | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | „23“ zemní plyn G20 | „31“ butan/propan G31 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 24,0 | 24,0 |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 26,4 | 26,4 |
| Minimální tepelný výkon | kW | 8,9 | 8,9 |
| Minimální tepelný příkon | kW | 9,3 | 9,3 |
| Spotřeba plynu | | | |
| „23“ zemní plyn G20 | m ³ /h | 2,8 | - |
| „31“ propan G31 | l/h | - | 2,1 |
| Požadovaný vstupní tlak plynu | | | |
| „23“ zemní plyn G20 | mbar | 20 | - |
| „31“ butan G30 | mbar | | 28-30 |
| „31“ propan G31 | mbar | - | 37 |
| Tlak plynu na tryskách při max./min. tepelném výkonu | mbar | 12,1/1,2 | 35,5/4,0 (G31) 28,0/3,0 (G30) |
| Systém ústředního vytápění | | | |
| Objem vody ve výměníku kotle | l | 2,0 | 2,0 |
| Minimální teplota topné vody pro ústřední vytápění | °C | 45 | 45 |
| Maximální teplota topné vody pro ústřední vytápění | °C | 82 | 82 |
| Maximální (provozní) tlak systému ústředního vytápění | bar | 3,0 | 3,0 |
| Minimální (provozní) tlak systému ústředního vytápění | bar | 0,5 | 0,5 |
| Expanzní nádoba | | | |
| Plnicí tlak | bar | 0,5 | 0,5 |
| Celkový objem | l | 8 | 8 |
| Spaliny | | | |
| Hmotnostní průtok spalin při max./min. jmenovitém tepelném výkonu | g/s | 13,0 - 19,3/17,8 | 16,1-18,4/18,3 |
| Teplota spalin při max./min. jmenovitém tepelném výkonu | °C | 111/84 | 112/86 |
| Zbytkový tlak | Pa | 65 | 65 |
| Objem CO ₂ ve spalinách při max. tepelném výkonu | % | 6,4-6,8 | 7,5-7,9 |
| Objem CO ₂ ve spalinách při min. tepelném výkonu | % | 2,3 | 2,5 |
| Třída NO _x | | 3 | 3 |
| Připojení odtahu spalin | mm | Ø 60/100 | Ø 60/100 |
| Elektrotechnické údaje | | | |
| Elektrické napájení | VAC | 230 | 230 |
| Frekvence zdroje napájení | Hz | 50 | 50 |
| Příkon | W | 188 | 188 |
| Všeobecné informace | | | |
| Hmotnost | kg | 34 | 34 |
| Výška skříně | mm | 740 | 740 |
| Šířka skříně | mm | 400 | 400 |
| Hloubka skříně | mm | 360 | 360 |

tab. 5

2 Pokyny pro instalaci kotle

Pro projektování, montáž, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy:

- ČSN 06 0310 Ústřední vytápění, projektování, montáž.
- ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody
- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla (do 50 kW)
- ČSN EN 483 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
- ČSN 33 2000-3 Prostředí pro elektrická zařízení
- ČSN 33 2180 Připojení el. přístrojů a spotřebičů
- ČSN EN 60335-1:1997 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely
- ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Provozní požadavky
- ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách
- ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem
- ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách
- ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
- ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
- ČSN 73 0831-50 Požární bezpečnost staveb
- TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě).

Kotel lze umístit v koupelnách do zóny č.1. se současným splněním požadavků platné normy ČSN 33 2000-7-701:

- Zásuvka, která napájí el. zařízení kotle je umístěna v zóně č. 3 a je jištěna proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem I_{AN} nepřekračujícím 30 mA.
- Je použito doplňující pospojování jako zvýšená ochrana před úrazem elektrickým proudem.
- Kotel není vystaven proudům vody.


3 Instalace



Instalaci zařízení, připojení plynu a odvodu spalin, uvádění systému do provozu a elektrická zapojení smí provádět pouze osoby s příslušným oprávněním.

3.1 Důležité poznámky

- Před zapojením zařízení bude možná nutné kontaktovat místní vodárenskou společnost.
- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní instalaci a lze ho používat pouze v uzavřeném topném systému.
- Nepožaduje se žádná speciální ochrana zdi. Stěna musí být rovná a schopná odolat hmotnosti zařízení.
- Jedná se o zařízení s utěsněnou spalovací komorou. V místnosti nebo prostoru instalace zařízení se nevyžaduje zajištění samostatného přívodu spalovacího vzduchu.
- Je-li zařízení umístěno uvnitř skříně, musí být zajištěny odvětrávací otvory (viz obr. 5).
- Je nutno dodržovat vzdálenosti, které jsou potřebné k provádění servisu zařízení (viz str. 5).
- V zadní části zařízení se nachází prostor, kterým prochází provozní potrubí topného systému a plynu.
- V nejnižším místě topného systému je nutno namontovat vypouštěcí kohout a v nejvyšším místě je třeba nainstalovat od vzdušňovací ventil.
- Odpadní potrubí je nutno vést směrem od jakýchkoliv elektrických zařízení nebo míst, kde by mohla vznikat nebezpečí poškození vodou.
- Všechny části topného systému musí být schopny odolávat tlaku do 3 bar.
- Přívodní potrubí plynu musí mít dostatečný průřez, aby bylo schopno dodávat plyn do všech připojených zařízení.
- Zařízení musí být nainstalováno pomocí připojovací konzoly s ventily topného systému.

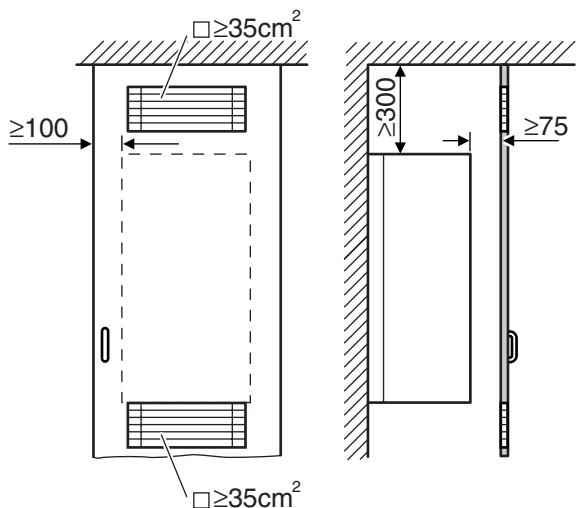

6 720 610 356-06.20

obr. 5 Větrací otvory ve skříni

3.2 Instalace zařízení

Směrnice týkající se místa instalace

Při instalaci kotle je nutno dodržet všechny předpisy a normy podle kap. 2.

- ▶ Při instalaci je nutno dodržovat směrnice platné v konkrétní zemi, kde se instalace provádí.
- ▶ Minimální vzdálenosti požadované pro odvod spalin najdete v instalačních instrukcích dodaných spolu se sadou odvodu spalin.

Spalovací vzduch

Aby se zabránilo korozi, nesmí spalovací vzduch obsahovat žádné korozivní látky.

Látky klasifikované jako podporující korozi zahrnují chlorované uhlovodíky obsahující sloučeniny chlóru a fluoru. Tyto jsou například obsaženy v některých rozpouštědlech, barvách, lepidlech, aerosolech a domácích čisticích prostředcích.

Teplota povrchu

Maximální teplota povrchu je nižší než 85 °C. To znamená, že podle normy ČSN EN 483 není nutné přijímat žádná bezpečnostní opatření s ohledem na hořlavé stavební materiály a nábytek.

Instalace kotle v provedení na propan

Zařízení není povoleno instalovat v místnosti nebo vnitřním prostoru pod povrchem země. To však nevylučuje instalaci zařízení v místnostech, kde je jedna strana pod a druhá strana nad povrchem země.

3.3 Instalace závěsné lišty a montážní konzoly potrubí




Pozor: Nikdy nepřenáшеjte zařízení tak, že ho budete držet za modul elektroniky. Zařízení také nepokládejte celou vahou na tento modul.

- ▶ Vyměte zařízení a lištu pro zavěšení na zeď z přepravního obalu. Zkontrolujte obsah podle balicího listu.
- ▶ Vyměte přípojovací montážní konzolu z obalu a zkontrolujte obsah podle balicího listu.
- ▶ Zkontrolujte, zda bylo pro instalaci zařízení zvoleno správné místo (viz „Rozměry skříně a vzdálenosti“ na straně 5).

Montáž na zeď



- ▶ Přiložte na požadované místo na zdi papírovou šablonu dodanou spolu se zařízením.
- ▶ Vyvrtejte otvory pro přípeňovací šrouby. Otvory musí být vhodné pro 10 mm hmoždinky.
- ▶ Proveďte otvor pro odvod spalin.
- ▶ Umístěte závěsnou lištu na zeď a připevněte ji pomocí 4 šroubů a hmoždinek dodaných spolu se zařízením.
- ▶ Připevněte na zeď montážní konzolu potrubí pomocí šroubů a hmoždinek dodaných spolu se zařízením.
- ▶ Před konečným dotažením šroubů zkontrolujte, zda se montážní konzola potrubí a zavěšovací lišta nacházejí ve správné poloze.

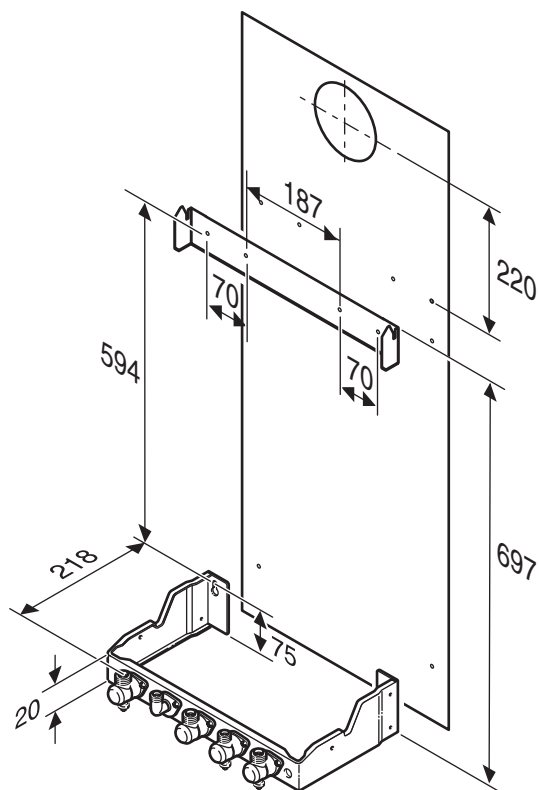

6 720 610 356-04.20

obr. 6 Sestava pro montáž na zeď

Montážní konzola

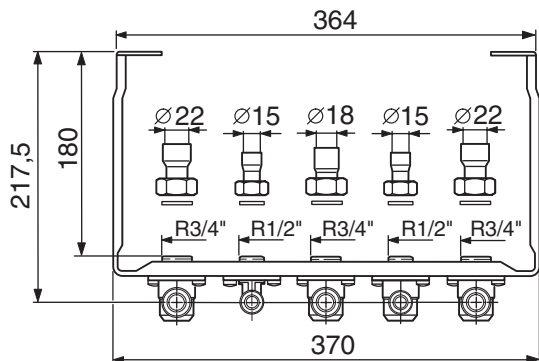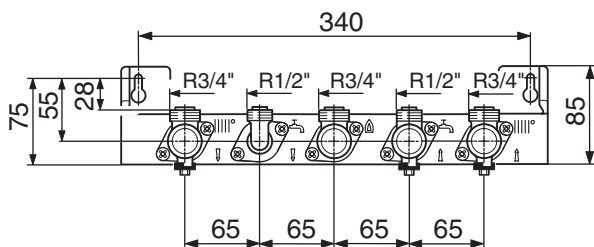


6 720 610 356-05.10

obr. 7 Montážní konzola



Připojovací potrubí musí upevněno být v blízkosti zařízení tak, aby nevytvářelo na zařízení přídavný tlak, např. pomocí přichytek na zeď.

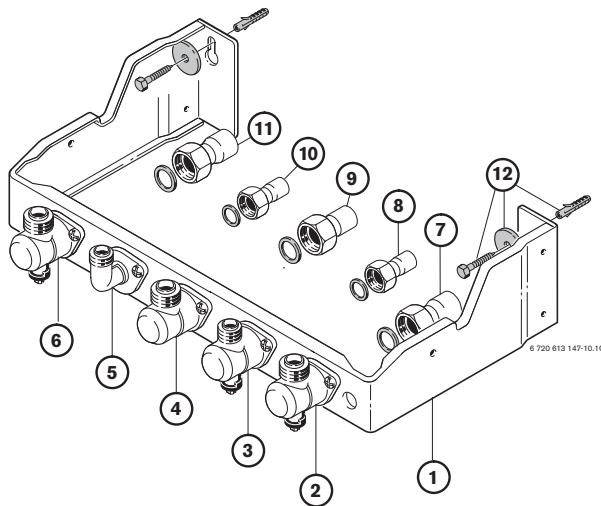

obr. 8 Montážní konzola

- 1 Montážní konzola
- 2 Vstup vratné vody
- 3 Přípojka studené vody
- 4 Přípojka přívodu plynu
- 5 Přípojka TUV (1/2 ")
- 6 Výstup topné vody
- 7,11 Pájený spoj, průměr 22 mm, s převlečnou maticí G 3/4 "
- 8,10 Pájený spoj, průměr 15 mm, s převlečnou maticí G 1/2 "
- 9 Pájený spoj, průměr 28 mm, s převlečnou maticí G 3/4 "
- 12 Šroub a hmoždinka

Potrubí topného systému může být skryto za zařízením:

- V tomto případě ved'te potrubí vodorovně tak, aby bylo zakryto obrysem montážní konzoly. Maximální vzdálenost trubek od zdi nesmí přesáhnout 27 mm.


3.4 Nasazení na závěsnou lištu



Pozor: Provedte důkladné propláchnutí systému za účelem odstranění jakýchkoliv nečistot.

Demontáž skříně

- ▶ Odšroubujte dva upevňovací šrouby (1).
- ▶ Plášť (2) dole vyklopte směrem dopředu a sejměte směrem nahoru.

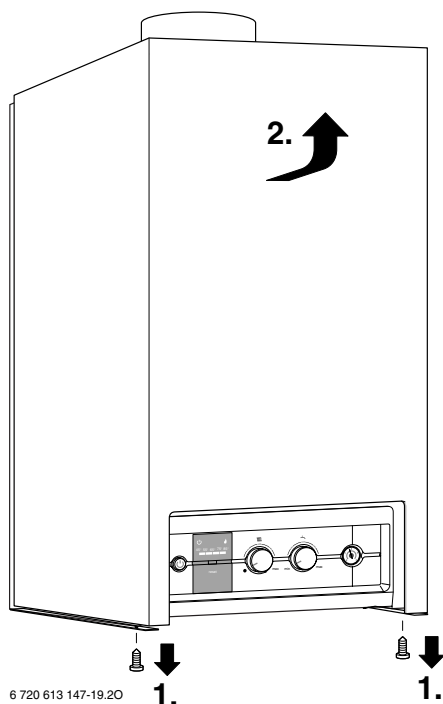


6 720 613 147-19.20

obr. 9 Čelní kryt

Upevnění zařízení

- ▶ Nasadte nová těsnění (dodávají se spolu s montážní konzolou) na ventily a šroubení montážní konzoly.
- ▶ Zvedněte zařízení na zeď, zavěste jej závěsnou lištou a spusťte na sestavu montážní konzoly.

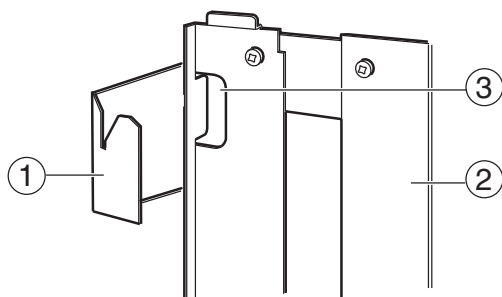

6 720 610 356-08.20

obr. 10 Upevnění přístroje na zavěšovací lištu

- 1 Závěsná lišta
- 2 Kotel
- 3 Otvor pro zavěšení


- ▶ Dotáhněte plynovou, vodovodní přípojku a přípojky topného systému.

Připojení vzduchového potrubí a odvodu spalin



Podrobné informace o instalaci těchto zařízení najdete v instrukcích poskytnutých spolu s příslušenstvím odtahu.

- ▶ Vložte vhodnou omezovací clonu mezi vzduchovou komoru a přírubu odtahu.
- ▶ Připevněte vzduchovou clonu spolu s přírubou odtahu ke kotli pomocí šroubů.

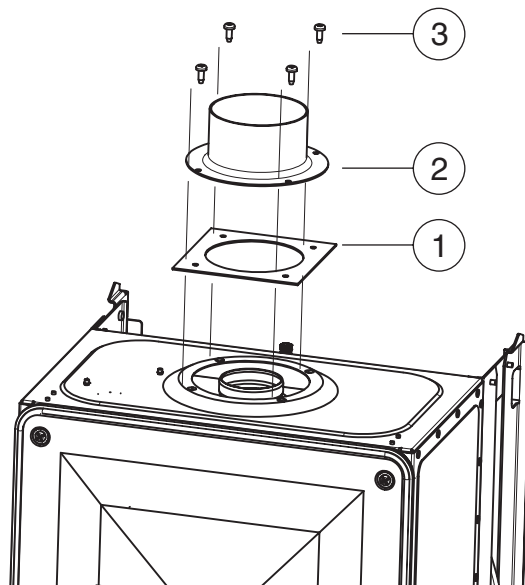

6 720 611 744-11.1J

obr. 11

- 1 vzduchová clona
- 2 příruba
- 3 šrouby



Pozor: V některých případech je kotel nutno připojit k sadě odvodu spalin pomocí vzduchové clony (viz oddíl 7.2 a instrukce dodané pro použitou základní sadu odvodu spalin).

Dokončení instalace

- ▶ Ověřte, zda jsou pevně dotaženy všechny přípojky vody a plynu na montážní konzole.
- ▶ Ověřte, zda je zařízení plynotěsné.

4 Elektrické zapojení



Nebezpečí: Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

- ▶ Před prací na zařízení je nutno odpojit přívod elektrického proudu ze sítě.

Všechna ovládací a bezpečnostní zařízení přístroje musí být zapojena a ověřena jejich funkčnost a bezpečnost.


- ▶ Zařízení se dodává s pevně připojeným síťovým kabelem a zástrčkou.

4.1 Připojení zařízení



Elektrická zapojení musí splňovat požadavky platných norem týkajících se elektroinstalací v obytných prostorách.

- ▶ Nezbytným požadavkem je provedení uzemnění.
- ▶ Zařízení je nutno připojit k elektrické síti přes hlavní vypínač s oddělením kontaktu min. 3 mm (např. pojistka nebo jistič), který je určen pouze pro kotel (není na něj připojeno jiné zařízení).

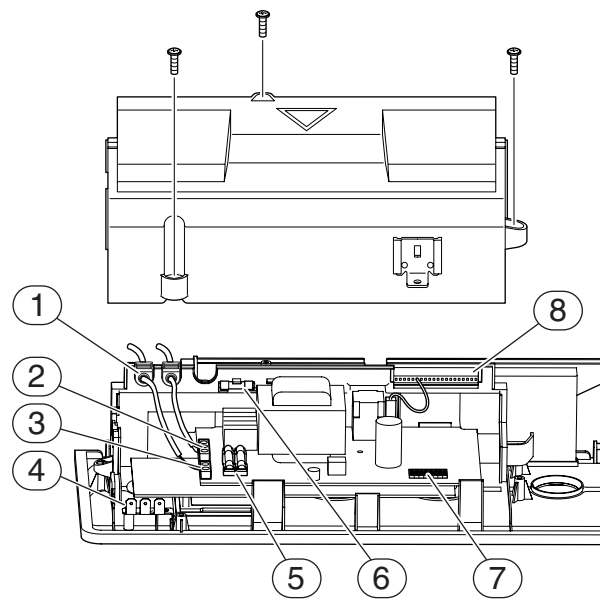


6 720 613 147-21.10

obr. 12 Připojení na modulu

- | | |
|---|--|
| 1 | Kabelová průchodka |
| 2 | Připojení pro 230 V programovací jednotku / pokojový termostat |
| 3 | Připojka na síť 230 V |
| 4 | Kostra |
| 5 | Pojistka (1,6 A) |
| 6 | Náhradní pojistky |
| 7 | DIP spínač |
| 8 | Kabelový svazek |

Připojení elektrických vodičů

- Aby se zajistil příslušný stupeň ochrany před rozstříkující se vodou (IP), je nutno vždy vést přívodní vedení kabelovou průchodkou, jejíž otvor je stejný jako průměr vedení. Používejte pouze originální kabelové průchodky!
- Lze používat tyto typy kabelů:
 - NYM-I 3 x 1,5 mm²
- ▶ Uvolněte upevňovací šrouby z krytu modulu a kryt sejměte.
- ▶ Protáhněte síťový kabel kabelovou svorkou a připojte ho ke:
 - svorce konektoru CN1 označené písmenem L (hnědý vodič)
 - svorce konektoru CN1 označené písmenem N (modrý vodič)
 - svorce uzemnění (žlutozelený vodič).

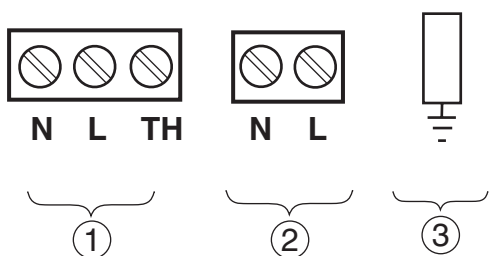

6 720 613 147-11.10

obr. 13 Připojení k elektrické síti

- 1 Konektor CN2 - připojení pro 230 V programovací jednotku / pokojový termostat
 - 2 Konektor CN1 - připojení na síť 230 V
 - 3 Kostra
- ▶ Zajistěte elektrický kabel pomocí kabelové přichytky. Používejte pouze originální kabelové průchodky! Uzemňovací vodič musí být delší než ostatní vodiče.

Nebude-li zařízení uváděno okamžitě do provozu:


- ▶ Umístěte zpět krycí panel jednotky a skříň.
- ▶ Ověřte, zda byly vypnuty přívody plynu a elektrického proudu.

4.2 Připojení termostatu / programovací jednotky / hodin




Podrobné informace o instalaci a nastavení těchto zařízení najdete v instrukcích poskytnutých spolu s tímto ovládacím prvem.

Pokojový termostat nebo externí programovací jednotka musí být vhodné pro spínání síťového napětí. Nevyžadují uzemnění.

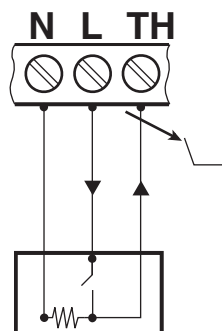

6 720 613 147-12.10


obr. 14 Připojení pokojového termostatu 230 V (odstraňte propojku mezi L a TH)

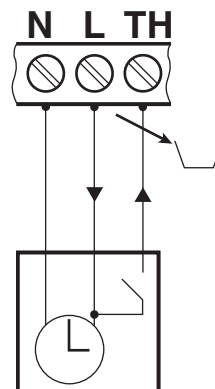

6 720 613 147-13.10

obr. 15 Připojení programovací jednotky (odstraňte propojku mezi L a TH)

5 Uvádění do provozu

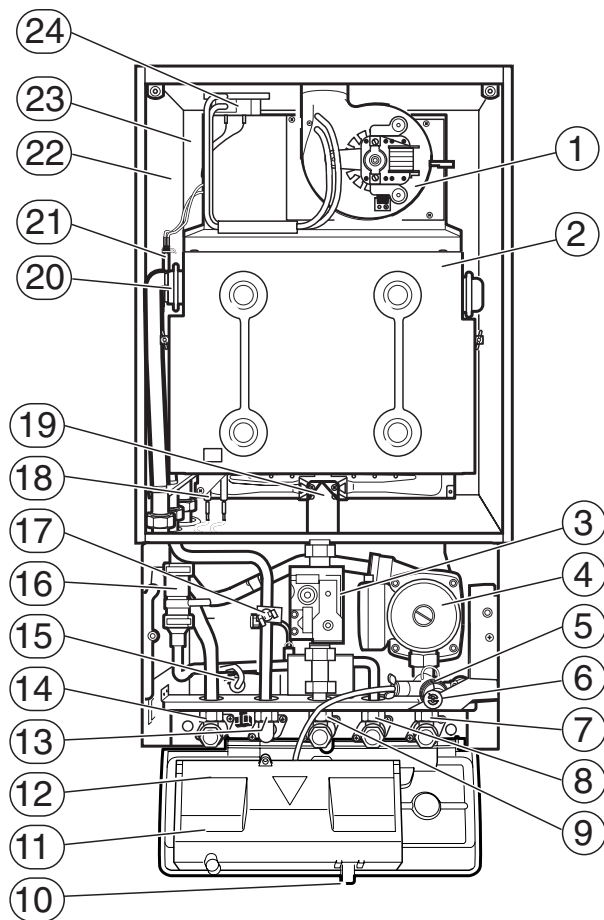


6 720 613 147-20.10

obr. 16 Schéma kotle

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | Ventilátor |
| 2 | Spalovací komora |
| 3 | Plynový ventil |
| 4 | Čerpadlo ústředního vytápění |
| 5 | Pojistný ventil |
| 6 | Tlakoměr |
| 7 | Vstup vratné vody |
| 8 | Přípojka studené vody |
| 9 | Přípojka plynu |
| 10 | Upevnění ovládacího panelu |
| 11 | Zadní kryt ovládacího panelu |
| 12 | Skříň ovládacího panelu |
| 13 | Výstup TUV |
| 14 | Výstup topné vody |
| 15 | Napouštěcí ventil |
| 16 | Turbína |
| 17 | Čidlo teplé vody |
| 18 | Zapalovací elektroda |
| 19 | Hořák |
| 20 | Výměník tepla |
| 21 | Čidlo teploty topné vody |
| 22 | Vzduchová komora |
| 23 | Sběrač spalin |
| 24 | Manostat tlaku vzduchu |

5.1 Před uvedením do provozu

- ▶ Ověřte, že je vypnut přívod elektrického proudu a uzavřen vstup plynu do kotle a že jsou těsně připojeny všechny přípojky vody v celém systému.
- ▶ Otevřete ventily topného systému na montážní konzole kotle.
- ▶ Otevřete všechny ventily na radiátorech.
- ▶ Uvolněte šroub automatického odvzdušňovacího ventilu (1, obr. 17).

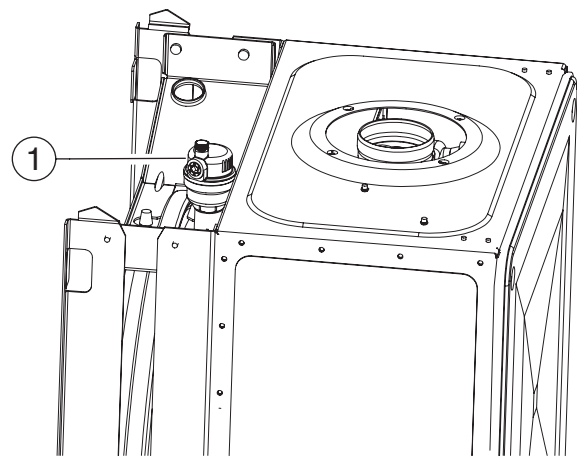


6 720 611 744-20.1J

obr. 17 Automatické odvzdušňování

- 1 Automatický odvzdušňovací ventil

- ▶ Napusťte systém pomocí napouštěcího ventilu.
- ▶ Odvzdušněte postupně každý radiátor. Odvzdušnění kotle bude zajištěno po uvolnění šroubu odvzdušňovacího ventilu.
- ▶ Sejměte opláštění kotle
- ▶ Spusťte modul do servisní polohy. Takto získáte přístup k pojistnému ventilu (viz oddíl 7.2).
- ▶ Odšroubujte víčko z čerpadla.

- ▶ Otočte hřídel asi o půl otáčky pro uvolnění rotoru a zašroubujte víčko zpět.

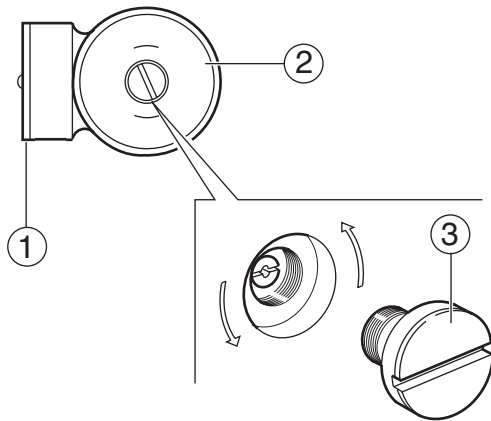


6 720 610 356-21.10

obr. 18 Odvzdušnění/odblokování čerpadla

- 1 Kryt elektroinstalace čerpadla
- 2 Čerpadlo
- 3 Víčko čerpadla

- ▶ Ověřte, zda pracuje pojišťovací ventil otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní. Z vypouštěcího potrubí by měla začít vytékat voda.

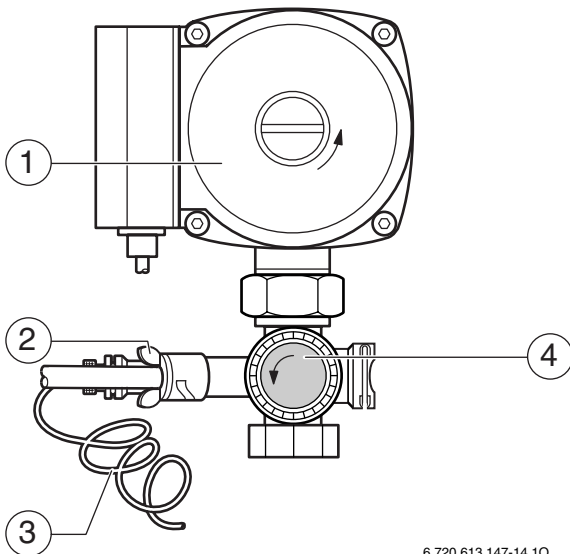

6 720 613 147-14.10

obr. 19 Připojení odtoku pojišťovacího ventilu

- 1 Čerpadlo
- 2 Vypouštěcí ventil kotle
- 3 Kapilární trubice tlakoměru
- 4 Pojistný ventil

Zařízení (v expedovaném stavu) je schopno pracovat se systémem o objemu 83 litrů. Je-li objem systému větší:

- ▶ Nainstalujte dodatečnou expanzní nádobu co nejbližší přípojky vratného vedení ústředního vytápění na zařízení a natlakujte tuto nádobu na stejnou hodnotu jako v případě integrované nádoby.

5.2 Nastavení systémového tlaku

- ▶ Naplňte topný systém na tlak 2,5 bar.
- ▶ Ověřte, zda nedochází k únikům.
- ▶ Odpusťte ze systému vodu pomocí knoflíku pojistného ventilu, dokud nebude dosaženo požadovaného tlaku v systému, a to **maximálně 1,5 bar**.



Jestliže je tlak na tlakoměru větší než 2,65 bar při provozu na **maximální teplotu ústředního vytápění**:

- ▶ Nainstalujte do systému dodatečnou expanzní nádobu, a to co nejbližší vratného vedení ústředního vytápění na zařízení.

5.3 Nastavení tlaku v expanzní nádobě

Plnicí tlak expanzní nádoby v expedovaném stavu je 0,5 bar, což odpovídá ekvivalentní hydrostatické výšce 5 m.


Plnicí tlak nesmí být v místě připojení menší než hydrostatická výška.

Na expanzní nádobě je nainstalován ventil typu Schraeder, pomocí kterého lze v případě potřeby zvyšovat plnicí tlak.

Expanzní nádobu musí být plněna na tlak o 0,35 bar nižší, než je výchozí konstrukční tlak systému.

5.4 Volba charakteristiky čerpadla ústředního vytápění

- ▶ Rychlost čerpadla ústředního vytápění se mění pomocí přepínače na čerpadle.

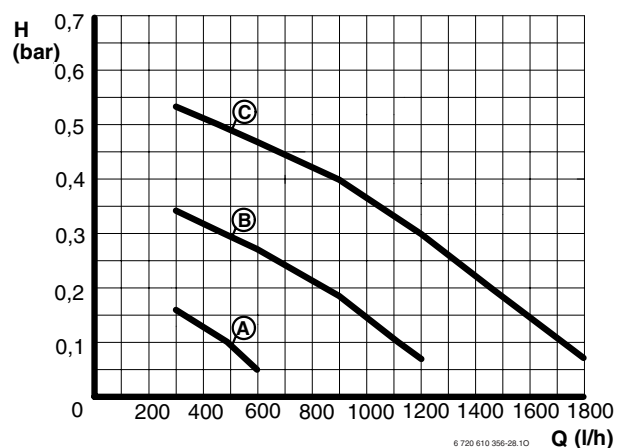


6 720 610 356-28.10

obr. 20

- A Charakteristická křivka pro polohu 1
- B Charakteristická křivka pro polohu 2
- C Charakteristická křivka pro polohu 3
- H Zbytkový výtlačný tlak
- Q Průtok topné vody

5.5 Kontrola tlaku plynu na hořáku



- ▶ Vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Zavřete plynový ventil.
- ▶ Demontujte opláštění (viz oddíl 3.4).
- ▶ Pro měření tlaku trysky připojte manometr na měřicí bod (3) na plynové armatuře.

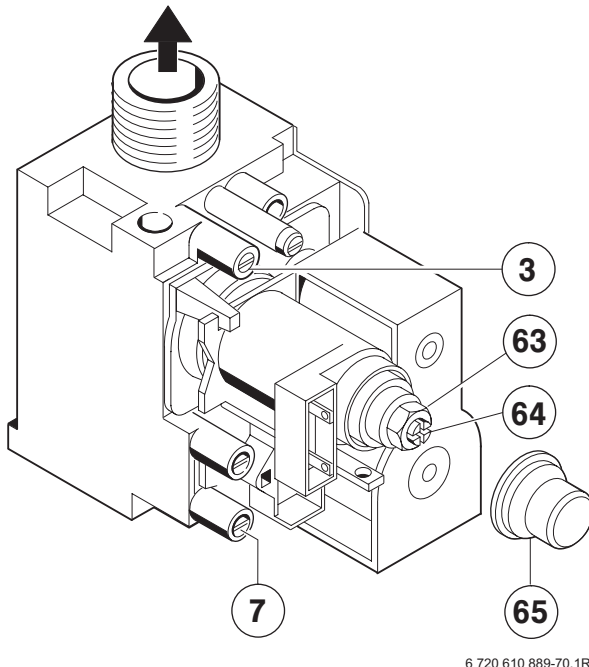

6 720 610 889-70.1R

obr. 21 Plynová armatura

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 3 | Sonda přetlaku plynu na tryskách |
| 7 | Sonda přípojovacího přetlaku plynu |
| 63 | Stavěcí šroub pro max. množství plynu |
| 64 | Stavěcí šroub pro min. množství plynu |
| 65 | Krytka |

- ▶ Odstraňte připevňovací šrouby z krytu modulu a odejměte kryt.
- ▶ Otevřete ventily všech radiátorů.
- ▶ Zkontrolujte tlak v systému ústředního vytápění. Tlak by se měl pohybovat mezi 1 a 2 bary.
- ▶ Nastavte ovládací prvky teploty pro ústřední vytápění  a teplé vody  na maximum a časový spínač / pokojový termostat nastavte na permanentně zapnuto.

5.5.1 Kontrola maximálního a minimálního topného výkonu



Tlak na tryskách je přednastaven a neměl by se měnit.

- ▶ Zajistěte, aby bylo zařízení ve vypnutém stavu (stand by).
- ▶ Stiskněte současně tlačítko ZAP/VYP (obrázek 22) a tlačítko Reset a podržte je stisknuté 3 sekundy, dokud se nerozsvítí diody LED. Tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset uvolněte: zařízení pracuje v servisním režimu.
- ▶ Regulátor teploty teplé vody otočte na doraz vpravo: zařízení pracuje s maximálním výkonem teplé vody.
- ▶ Porovnejte tlak na tryskách s hodnotami uvedenými v tabulce 6. Pokud hodnoty nejsou správné, nejprve zkontrolujte potřebný přípojovací průtočný tlak plynu:
 - Zemní plyn: 18 - 24 mbarů
 - Butan/propan: 37 mbarů.
 Příp. změňte nastavení na plynové armatuře.
- ▶ Regulátor teploty teplé vody otočte na doraz vlevo: zařízení nyní pracuje s minimálním topným výkonem a výkonem teplé vody.
- ▶ Porovnejte tlak na tryskách s hodnotami uvedenými v tabulce 6. Pokud hodnoty nejsou správné, nejprve zkontrolujte potřebný přípojovací průtočný tlak plynu (viz nahoře). Příp. změňte nastavení na plynové armatuře.
- ▶ Stiskněte současně tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset a podržte je stisknuté 3 sekundy, dokud nezhasnou diody LED. Tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset uvolněte - ukončí se servisní režim nebo po cca 10 minutách zařízení automaticky opustí servisní režim.

| Tlak na hořáku při daném výkonu | | Typ plynu | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tepelný výkon | Tepelný příkon | „23“ zemní plyn G20 | „31“ propan G31 | „31“ butan G30 |
| 8,5 kW | 9,3 kW | 1,2 mbar | 4,0 mbar | 3 mbar |
| 10 kW | 11,0 kW | 2,0 mbar | 5,3 mbar | 3,8 mbar |
| 12 kW | 13,2 kW | 3,0 mbar | 8,7 mbar | 6,3 mbar |
| 14 kW | 15,4 kW | 4,1 mbar | 12,8 mbar | 9,8 mbar |
| 16 kW | 17,6 kW | 5,4 mbar | 17,7 mbar | 13,4 mbar |
| 18 kW | 19,8 kW | 6,8 mbar | 21,4 mbar | 17,1 mbar |
| 20 kW | 22,0 kW | 8,4 mbar | 25,4 mbar | 20,9 mbar |
| 22 kW | 24,2 kW | 10,2 mbar | 29,8 mbar | 24,3 mbar |
| 24 kW | 26,4 kW | 12,1 mbar | 35,5 mbar | 28 mbar |

tab. 6 Tlak na hořáku (měřicí sonda 3, obr. 21)

5.5.2 Omezení maximálního topného výkonu

V případě potřeby lze maximální topný výkon nastavit nezávisle na maximálním výkonu teplé vody.

- ▶ Zajistěte, aby bylo zařízení ve vypnutém stavu (stand by).
- ▶ Stiskněte současně tlačítko ZAP/VYP (obrázek 22) a tlačítko Reset a podržte je stisknuté 3 sekundy, dokud se nerozsvítí diody LED.
- ▶ Nastavte regulátor teploty teplé vody do polohy ●●●.
- ▶ Nastavte regulátor výstupní teploty do polohy **max**: zařízení pracuje s maximálním topným výkonem.
- ▶ Pomalu otáčejte regulátorem výstupní teploty zpět, dokud není dosaženo správného tlaku na tryskách.
- ▶ Stiskněte současně tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset a podržte je stisknuté 3 sekundy, dokud nezhasnou diody LED. Tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset uvolněte - nastavená hodnota max. výkonu do topné soustavy se uloží do paměti. Po cca 10 minutách zařízení automaticky opustí servisní režim.

5.6 Určení časového zpoždění požadavku na užitkovou vodu


Základní nastavení časového zpoždění požadavku na užitkovou vodu je 1 sekunda. Lze je zvýšit na 3 sekundy. Přitom postupujte takto:

- ▶ Vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Sejměte plášť (viz kapitola 3.4).
- ▶ Sklopte ovládací panel (viz obrázek 32, strana 27).
- ▶ Vyšroubujte tři šrouby na servisním víku a sejměte servisní víko.
- ▶ Nastavte DIP spínač č. 5 do polohy ON.
- ▶ Upevněte servisní víko pomocí tří šroubů.
- ▶ Vyklopte ovládací panel nahoru a upevněte plášť.

5.7 Návrat k základnímu nastavení

- ▶ Stiskněte tlačítko Reset.
- ▶ Nastavte DIP spínač č. 5 do polohy OFF (viz odstavec 5.6).

5.8 Ověření provozu zařízení

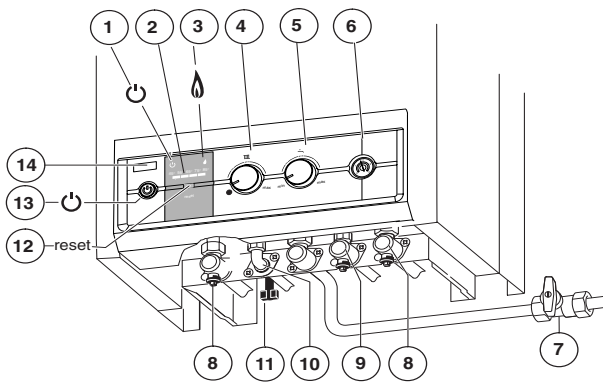

6 720 613 149-01.20

obr. 22

- | | |
|----|--|
| 1 | Indikátor provozu |
| 2 | Indikátor teploty/poruch (LED) |
| 3 | Kontrolka provozu hořáku |
| 4 | Ovladač nastavení teploty ústředního vytápění |
| 5 | Ovladač nastavení teploty TUV |
| 6 | Tlakoměr |
| 7 | Plynový ventil (v poloze uzavřeno) |
| 8 | Uzavírací ventil na topném a vratném potrubí ústředního vytápění |
| 9 | Ventil přívodu užitkové vody |
| 10 | Potrubí teplé užitkové vody (TUV) |
| 11 | Napouštěcí ventil kotle |
| 12 | Tlačítko reset |
| 13 | Tlačítko ZAP/VYP |
| 14 | Výrobní štítek kotle (uvnitř kotle) |

Ohřev teplé užitkové vody

- ▶ Otočte knoflík teploty ústředního vytápění úplně proti směru hodinových ručiček. Ústřední vytápění je nyní vypnuto (letní režim).
- ▶ Otevřete kohout TUV v blízkosti zařízení. Hořák se zapálí a přejde na maximální tlak hořáku odpovídající nastavení kotle.
- ▶ Postupně uzavírejte kohout a kontrolujte, zda klesá tlak plynu (elektronika kotle reguluje výkon kotle při nižším odběru TUV).
- ▶ Uzavřete kohout TUV a zkontrolujte, zda plamen zhasne. Ventilátor může pokračovat v provozu až do chvíle, než se kotel ochladí na předem nastavenou teplotu.

Ústřední vytápění

- ▶ Zkontrolujte, zda jsou otevřeny ventily všech radiátorů.
- ▶ Ověřte tlak v systému ústředního vytápění - použijte tlakoměr. Tlak by se měl pohybovat mezi 1 a 2 bary.
- ▶ Ověřte, zda je prostorový termostat / časový spínač nastaven na nepřetržitý provoz.
- ▶ Nastavte prostorový termostat a ovladač teploty ústředního vytápění na maximum. Hořák se zapálí a kotel bude modulovat svůj výkon od minima na maximum po dobu asi tří minut.
- ▶ Ověřte, zda se rovnoměrně zahřívají všechny radiátory.
- ▶ Vypněte všechny radiátory s výjimkou jednoho a pozorujte, zda bude klesat tlak hořáku.
- ▶ Otevřete všechny radiátory a ověřte, zda se zvýší tlak hořáku.
- ▶ Nastavte pokojový termostat na minimum a zkontrolujte, zda hořák zhasne.
- ▶ Nastavte pokojový termostat na maximum. Hořák se znovu zapálí a dále bude pracovat podle normálního provozního postupu.

Zařízení na detekci zhasnutí plamene

- ▶ Uzavřete provozní kohout plynu. Hořák zhasne, ale zapalovací elektrody budou pokračovat v jiskření. Po určité době se zařízení 'zablokuje'.
- ▶ Asi po jedné minutě opatrně otevřete provozní kohout plynu.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko Reset a pozorujte, zda se hořák znovu zapálí a pracuje podle normálního provozního postupu.

Ohřev teplé vody a ústřední vytápění

- ▶ Nastavte ovladače teploty ústředního vytápění a ohřevu teplé vody na maximum.
- ▶ Zapněte přívod elektrického proudu do zařízení a otevřete plynový ventil na montážní konzole kotle. Hořák se zapálí a do systému bude předáváno teplo.
- ▶ Otevřete kohout teplé vody a zkontrolujte, zda z něho brzy začne vytékat teplá voda.
- ▶ Zavřete kohout. Zařízení se vrátí do režimu ústředního vytápění a automaticky se řídí podle požadavku systému.

5.9 Dokončení uvádění do provozu

- ▶ Vypněte zařízení pomocí hlavního vypínače.
- ▶ Z měřicí sondy (8) na plynovém ventilu odstraňte tlakoměr. Umístěte zpět těsnicí šroub měřicí sondy a dotáhněte jej.
- ▶ Nasad'te krytku na otvor pro nastavení plynového ventilu, pojistěte jej kapkou laku proti neoprávněné manipulaci.
- ▶ Restartujte zařízení a kontrolujte těsnost šroubu na měřicí sondě.
- ▶ Namontujte zpět opláštění kotle.

Bude-li se zařízení předávat okamžitě uživateli:

- ▶ Nastavte ovládací prvky zařízení podle požadavků uživatele.
- ▶ **Seznamte prokazatelně uživatele se zařízením a jeho ovládním.**

Bude-li zařízení ponecháno mimo provoz za mrazu:

- ▶ Nastavte pokojový termostat (je-li namontován) do polohy OFF (vypnuto) (nastavení proti zamrznutí).
- ▶ **Nevypínejte** přívod elektrického proudu ani plynu. Zařízení bude pracovat pod řízením integrovaného zařízení zabraňujícího zamrznutí.

Jestliže se bude zařízení odstavovat úplně za podmínek, při kterých by mohlo dojít k zamrznutí:

- ▶ Vypus'te úplně zařízení a systém vytápění.

-nebo-

- ▶ Přidejte do vody v systému vytápění nemrznoucí směs FSK nebo Glythermin N, aby se dosáhlo koncentrace mezi 20 a 50 %.

6 Provoz




Varování: Zařízení nesmí být provozováno s odejmutým vnitřním krytem nebo ve stavu, kdy není kompletně napuštěno s dostatečným tlakem v topném systému.

6.1 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí zařízení

- ▶ Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Indikátor provozu svítí. Indikátor teploty zobrazuje skutečnou výstupní teplotu topné vody. Kontrolka provozu hořáku svítí pouze tehdy, pokud je hořák v provozu. Při potřebě tepla se hořák zapálí cca za 1 minutu po zapnutí.

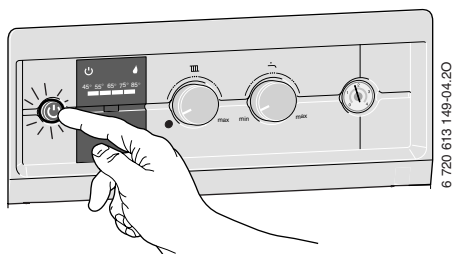


obr. 23

Vypnutí zařízení

- ▶ Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Indikátor provozu zhasne.



Také vypnuté zařízení je chráněno proti mrazu (viz odstavec 6.4).

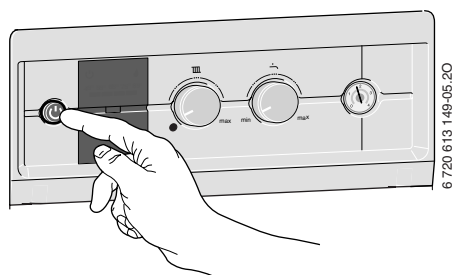


obr. 24

6.2 Ústřední vytápění

6.2.1 Zapnutí ústředního vytápění

- ▶ Nastavte ovladač teploty ústředního vytápění IIII na požadovanou teplotu topné vody pro systém ústředního vytápění:
 - Minimální teplota: poloha ukazatele vodorovně (přibližně 45°C)
 - Teplota: poloha ●● (přibližně 55°C)
 - Teplota: poloha ●●● (přibližně 65°C)
 - Teplota: poloha ●●●● (přibližně 75°C)
 - Maximální teplota: poloha **max** (do 82°C).
- Indikátor teploty zobrazuje skutečnou výstupní teplotu topné vody.

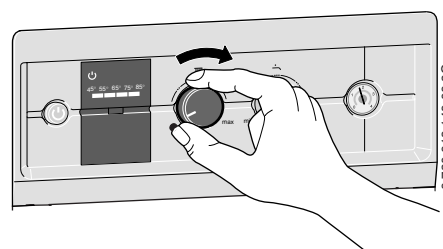

obr. 25

6.2.2 Kontrola funkce ústředního vytápění


- Požadavek na teplo vede k zapálení hořáku.
- Hořák bude pracovat minimálně 2 minuty při minimálním tlaku, než se během 1 minuty zvýší tlak na maximální hodnotu. Poté se tlak plynu na hořáku automaticky upraví podle požadavků systému vytápění.
- Na konci požadavku na teplo hořák zhasne, čerpadlo bude pokračovat v provozu až 4 minuty a/nebo ventilátor po dobu 15 sekund. Proběhne anticyklační doba 3 minuty - zamezuje častému startování kotle.

6.2.3 Ovládání ústředního vytápění pokojovým termostatem (volitelné)


- ▶ Nastavte pokojový termostat na požadovanou pokojovou teplotu.

6.3 Teplá užitková voda

6.3.1 Nastavení teploty teplé užitkové vody

Teplotu TUV lze nastavit v rozmezí mezi 40 °C a 60 °C pomocí ovladače .

- Nastavte ovladač teploty TUV na požadovanou teplotu.

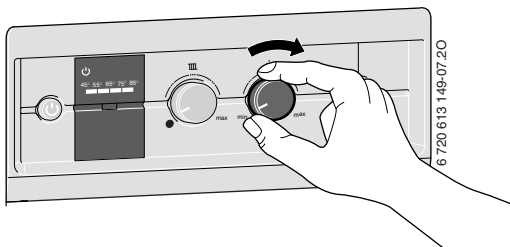

obr. 26

| Nastavení | Teplota teplé vody |
|-------------|--------------------|
| Poloha min | Asi 40°C |
| Poloha ●● | Asi 45°C |
| Poloha ●●● | Asi 50°C |
| Poloha ●●●● | Asi 55°C |
| Poloha max | Asi 60°C |

Během požadavku na teplou vodu je indikátor teploty vypnutý.

6.3.2 Kontrola funkce ohřevu TUV

Požadavek na TUV potlačí funkci ústředního vytápění v případě, že je zařízení v provozním režimu vytápění a ohřevu teplé vody (zimní provoz).

- Požadavek na TUV vede k zapálení hořáku.
- Tlak plynu na hořáku se zvýší okamžitě na maximum.
- Na konci požadavku bude ventilátor pokračovat v provozu po dobu 15 sekund. Proběhne anticyklační doba 10 sekund - zamezuje častému startování kotle.




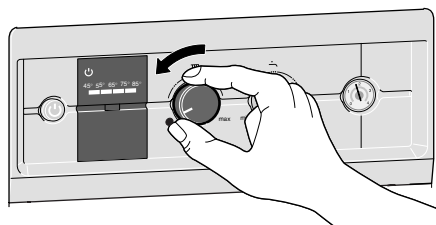
V zimě bude pravděpodobně k udržení nastavené teploty nutné snížit průtok TUV na kohoutech.

6.3.3 Letní režim

(pouze režim ohřevu TUV)

V tomto režimu je zapnut pouze systém ohřevu TUV.

- Otočte ovladač teploty ústředního vytápění  úplně doleva na značku ●. Ústřední vytápění se vypne. Řídicí jednotka ústředního vytápění a časový spínač zůstanou připojeni ke zdroji napájení.




obr. 27



V letním režimu je indikátor teploty vypnutý.


6.3.4 Průtok/teplota TUV

Teplotu TUV je možno nastavit v rozmezí mezi 40 °C a 60 °C. Při zvětšování průtoku vody se odpovídajícím způsobem snižuje její teplota (obr. 28).

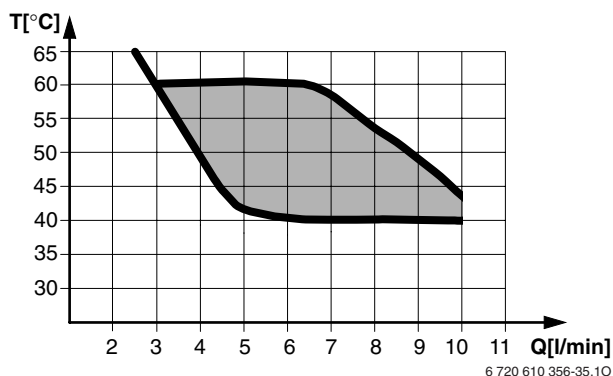


obr. 28

6.4 Ochrana před zamrznutím

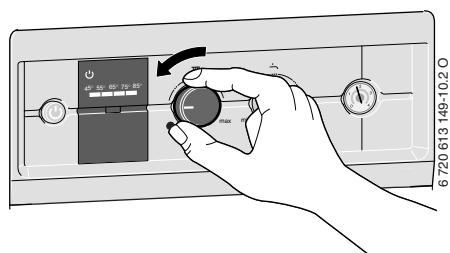

obr. 29

Ochrana topného zařízení před zamrznutím:

- ▶ Regulátor teploty  nastavte **minimálně** do polohy **vodorovně vlevo**. Topné zařízení vypněte tlačítkem ZAP/VYP. Zajistěte napájení zařízení (standby).

-nebo-

- ▶ Přidejte do vody v systému vytápění nemrznoucí směs FSK (Schilling Chemie) nebo Glythermin N (BASF), aby se dosáhlo koncentrace mezi 20 a 50 %. V opačném případě je nutno vypustit kompletní systém ústředního vytápění i kotel.

7 Kontrola a servis



Nebezpečí: Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

- ▶ Před prováděním jakýchkoliv servisních prací na zařízení je nutno odpojit přívod elektrického proudu a vypnout přívod plynu.

Pravidelné kontroly a údržba zařízení jsou nezbytně nutné k zajištění hospodárného provozu. Servisní intervaly závisí na individuálním systému ústředního vytápění. Doporučujeme, aby byl servis zařízení prováděn minimálně jednou za rok.

Rozsah požadovaných servisních prací bude záviset na stavu zařízení, ve kterém se bude nacházet během kontroly kompetentním odborníkem.

- ▶ Servis zařízení smí provádět pouze autorizovaný technik.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly. Při objednávání náhradních dílů prosím uvádějte popis a číslo dílu podle seznamu náhradních dílů.
- ▶ Vždy vyměňujte jakékoliv o-kroužky pokud došlo ke změně jejich tvaru nebo jsou poškozeny.

7.1 Kontrola

- ▶ Zkontrolujte, zda je odtah spalin po celé délce čistý a nepoškozený.
- ▶ Je-li zařízení umístěno ve skříni nebo omezeném prostoru, ověřte, zda je okolo zařízení k dispozici požadovaný servisní prostor. Viz obr. 1.
- ▶ Jestliže je tlak v systému menší než 1 bar, natlakujte systém na 1,5 bar, jak je popsáno v oddílu 5 'Uvádění do provozu'. V případě potřeby přidejte nemrznoucí směs, aby byla udržena požadovaná koncentrace.
- ▶ Zkontrolujte těsnost všech spojů a přípojek v systému a opravte jakékoliv netěsnosti.
- ▶ Provozujte zařízení a zapisujte jakékoliv problémy. Viz oddíl 9.1 'Vyhledávání chyb pro řešení problémů'.
- ▶ Po ukončení servisu vždy otestujte zařízení na těsnost.
- ▶ Ověřte účinnost spalování. Postupujte následujícím způsobem:
 - Odstraňte těsnicí šroub v testovacího bodu odvodu spalin.
 - Zasuňte sondu asi 55 - 60 mm do otvoru a utěsněte testovací bod.
 - Nastavte maximální výkon pro teplou vodu (viz oddíl 5.5)
Úroveň emisí pro zemní plyn by měly být následující:
CO₂: 5,5 - 8,5 %,
CO: 0,002 - 0,015 %

Hladiny pro propan by měly být následující:
CO₂: 6,5 - 7,5%,
CO: 0,002 - 0,020 %

Tyto hodnoty musí být dosaženy při všech délkách odtahu spalin.

Jestliže nejsou dosahovány výše uvedené hodnoty emisí ve spalinách, vyčistěte hořák a tepelný výměník. Dále zkontrolujte clonu omezovače a odvod spalin.


- ▶ Umístěte zpět těsnicí zátku.
- ▶ Po ukončení servisu vždy otestujte zařízení na těsnost.

7.2 Přístup ke komponentám kotle


Před prováděním servisu bude pravděpodobně nutné odstranit některé nebo všechny z následujících součástí, abyste získali přístup ke komponentám, které bude nutno zkontrolovat nebo vyměnit.

Demontáž skříně

- ▶ Odšroubujte dva upevňovací šrouby (1).
- ▶ Plášť (2) dole odtáhněte směrem dopředu a sejměte směrem nahoru.

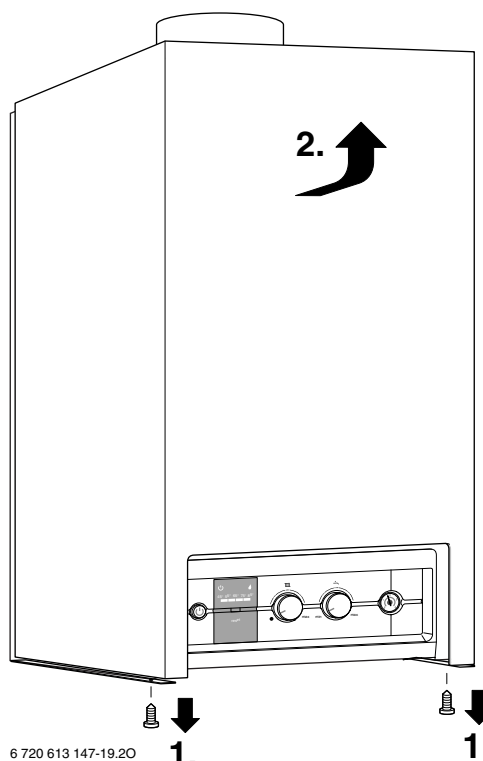

obr. 30 Čelní kryt

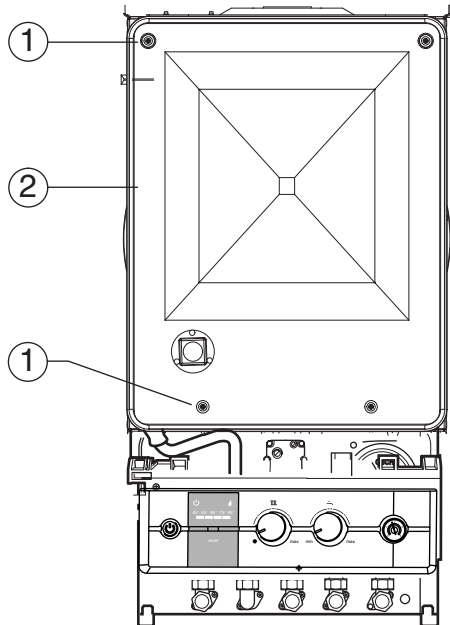

6 720 613 147-17.20

obr. 31 Otevření vzduchové komory


- 1 Upevňovací šrouby víka vzduchové komory
2 Víko vzduchové komory

Vnitřní plášť

- Odšroubujte čtyři šrouby (1) a uvolněte víko vzduchové komory (2) (viz obr. 31).

Spuštění modulu do servisní polohy

- Povolte šroub (2).
► Sklopte ovládací panel.

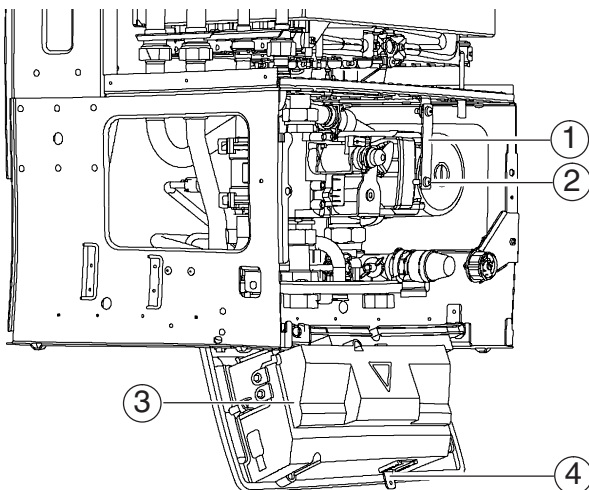


6 720 613 147-18.10

obr. 32 Spuštění modulu do servisní polohy

- 1 Držák
2 Šroub
3 Ovládací panel
4 Držák ovládacího panelu

Spalovací komora

- Odstraňte dva šrouby nahoře (4) a uvolněte dvě křídlové matice (5) na bocích.
► Povytažením držáků víka komory uvolněte přední víko.

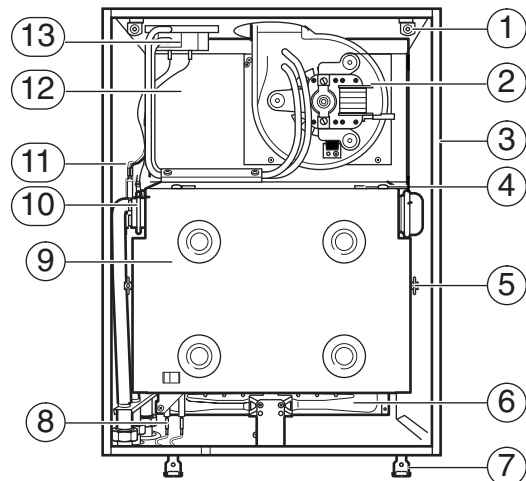


6 720 611 465-40.10

obr. 33 Komponenty vnitřního pláště

- 1 Upevnění krytu vzduchové komory (horní část)
2 Ventilátor
3 Vnitřní plášť
4 Horní šroub, kryt spalovací komory
5 Upevňovací šroub spalovací komory
6 Sestava hořáku
7 Upevnění krytu vzduchové komory (dolní část)
8 Zapalovací elektroda
9 Sestava spalovací komory
10 Výměník tepla
11 Havarijní termostat
12 Sběrač spalin
13 Manostat tlaku vzduchu

Ventilátor

- ▶ Opatrně odpojte elektrické připojení a hadičky manostatu.
- ▶ Odšroubujte čtyři šrouby (3) a odejměte sestavu ventilátoru.

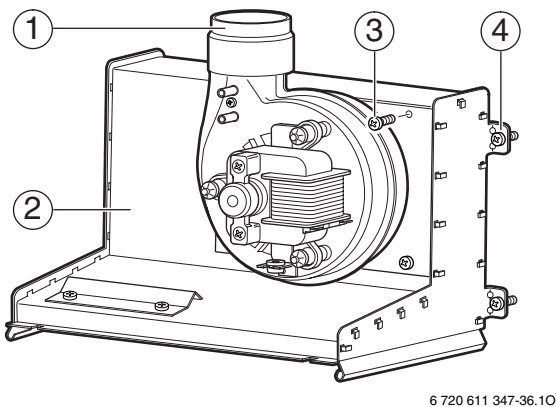


6 720 611 347-36.10

obr. 34 Komponenty vnitřního pláště

- 1 Sestava ventilátoru
- 2 Sběrač spalin
- 3 Upevňovací šrouby sestavy ventilátoru
- 4 Upevňovací šrouby sběrače spalin

Sběrač spalin

- ▶ Demontujte ventilátor.
- ▶ Odšroubujte čtyři šrouby a vysuňte sběrač.

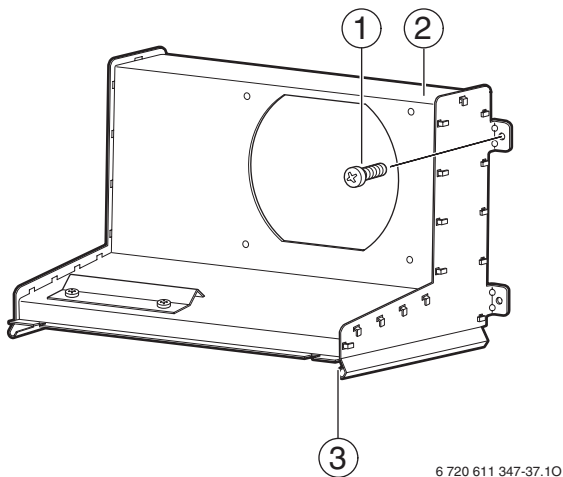


6 720 611 347-37.10

obr. 35 Sběrač spalin

- 1 Upevňovací šrouby sběrače
- 2 Sběrač spalin
- 3 Vodítka sběrače / tepelného výměníku

Vzduchová clona

- ▶ Odšroubujte čtyři upevňovací šrouby příruby odtahu.
- ▶ Sejměte současně vzduchovou clonu a přírubu odtahu.

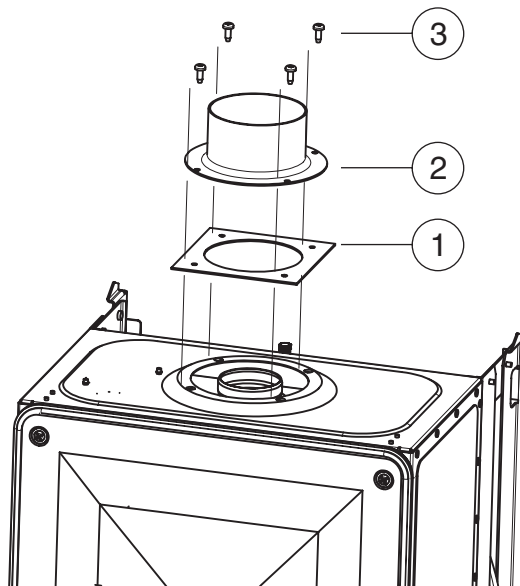


6 720 611 744-11.1J

obr. 36

- 1 Vzduchová clona
- 2 Příruba
- 3 Šrouby

Hořák

- ▶ Demontujte spalovací komoru.
- ▶ Opatrně odpojte vodiče zapalovacích elektrod (1).
- ▶ Odpojte vodič ionizační elektrody (5).
- ▶ Odšroubujte držák hořáku (3).
- ▶ Uvolněte převlečnou matici pod hořákem (4) a opatrně hořák vyjměte.

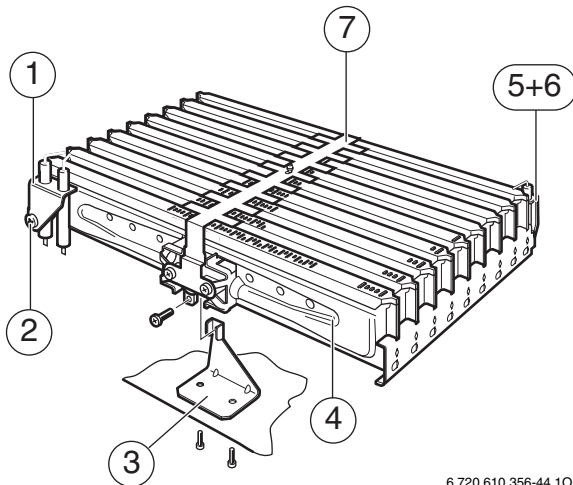


6 720 610 356-44.10

obr. 37 Sestava hořáku

- | | |
|---|--|
| 1 | Sestava zapalovacích elektrod |
| 2 | Upevňovací šroub sestavy zapalovacích elektrod |
| 3 | Držák hořáku |
| 4 | Sestava hořáku |
| 5 | Ionizační elektroda |
| 6 | Upevňovací šroub ionizační elektrody |
| 7 | Můstek hořáku |

- ▶ Odšroubujte šrouby (11).
- ▶ Odstraňte můstek hořáku (7).
- ▶ Odšroubujte šrouby z montážních bodů (9). Demontujte levou a pravou polovinu hořáku (12 a 8) z rozdělovače (10).

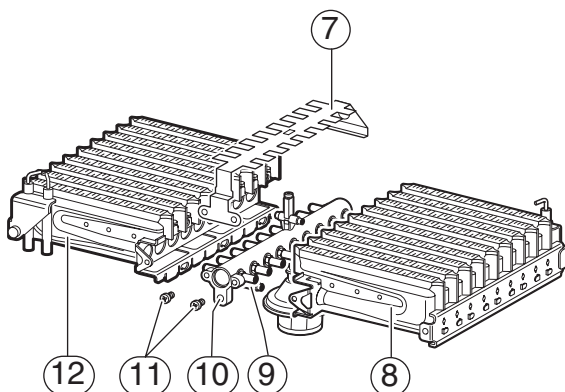


6 720 611 347-39.10

obr. 38

- | | |
|----|---|
| 7 | Můstek hořáku |
| 8 | Hořák (pravá polovina) |
| 9 | Montážní body pro rozdělovač s tryskami |
| 10 | Rozdělovač s tryskami |
| 11 | Upevňovací šrouby pro můstek hořáku |
| 12 | Hořák (levá polovina) |

Plynový ventil

- ▶ Odpojte elektrické vodiče na plynovém ventilu.
- ▶ Odšroubujte matice (15) nad a pod plynovým ventilem.
- ▶ Odšroubujte dva šrouby (17) a vytáhněte plynový ventil ven.
- ▶ Odšroubujte dva šrouby (16).

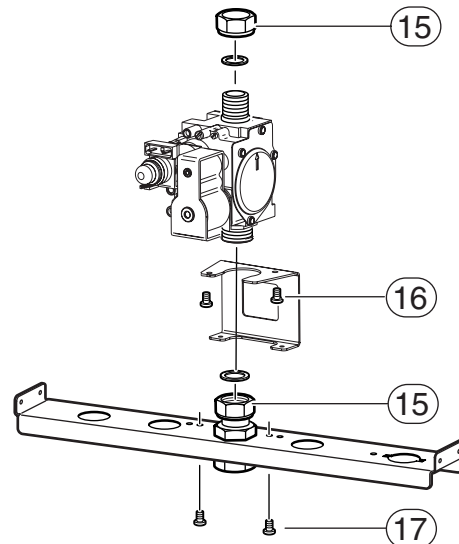

6 720 613 147-16.10

obr. 39

- | | |
|----|--------|
| 15 | Matice |
| 16 | Šrouby |
| 17 | Šrouby |



Při zpětné instalaci plynového ventilu použijte nová těsnění.

7.3 Nastavení přepínače DIP

Systémový přepínač DIP - SW1 slouží k přizpůsobení řídicí elektroniky ke konkrétnímu provedení kotle. Potřebné nastavení je provedeno při výrobě kotle, změna nastavení se provádí pouze při výměně desky s tištěnými spoji nebo při změně druhu plynu.

Při případné změně nastavení postupujte podle odstavce 5.6, strana 20.

| Spínač | Poloha Off | Poloha On |
|--------|---|---|
| 1 | „21“ Zemní plyn G20 | „31“ Propan/butan G31 |
| 2 | Výkon kotle 24 kW | Výkon kotle 28 kW |
| 3 | Průtočný ohřev TUV | Zásobník TUV |
| 4 | Průtočný ohřev TUV | Pouze topení |
| 5 | Zpoždění požadavku na TUV - 1 sekunda | Zpoždění požadavku na TUV - 3 sekundy |
| 6 - 8 | Bez významu | |

tab. 7 Význam jednotlivých spínačů přepínače SW1

7.4 Čištění komponent




K čištění komponent použijte pouze nekovový kartáč.

- ▶ Vyčistěte ventilátor. Při tom dávejte pozor, abyste nezablokovali sondu manostat tlaku vzduchu (poz. 24, obr. 16).
- ▶ Vyčistěte hořák. Zkontrolujte, zda jsou čisté jednotlivé rampy a trysky. **K čištění trysek nepoužívejte kovovou jehlu.**
- ▶ Vyčistěte elektrody. Jestliže vykazují jakékoliv známky opotřebení, proveďte jejich výměnu.
- ▶ Vyčistěte tepelný výměník:
 - Uzavřete vstup plynu do kotle a odstraňte jakékoliv usazeniny z tepelného výměníku (horní a spodní strana).
 - Opatrně narovnejte jakákoliv zdeformovaná žebra na tepelném výměníku.
- ▶ Zkontrolujte izolaci spalovací komory. Proveďte její výměnu v případě, že vykazuje jakékoliv známky opotřebení nebo poškození.
- ▶ Vyčistěte ovládací prvky.
- ▶ Opatrně namontujte zpět demontované komponenty. Postupujte v obráceném pořadí.
- ▶ Zkontrolujte dotažení všech šroubů a přípojek. Ověřte, zda byla nainstalována všechna plynová těsnění / o-kroužky.
- ▶ Podle potřeby uveďte zařízení zpět do provozu na základě požadavků uživatele. Viz kapitola 5.

8 Přestavba na jiný druh plynu

- ▶ Demontujte hořák (viz oddíl 7.2).
- ▶ Vyměňte rozdělovací potrubí hořáku.
- ▶ Namontujte hořák zpět.
- ▶ Otevřete zadní kryt ovládacího panelu. Při otevírání musí být kotel odpojen od elektrické sítě.
- ▶ Nastavte na přepínači DIP (SW1) příslušné spínače podle tab. 8.
- ▶ Uzavřete zadní kryt ovládacího panelu.
- ▶ Podle odstavce 5.5 překontrolujte, případně nastavte tlak na hořáku pro nový druh plynu.

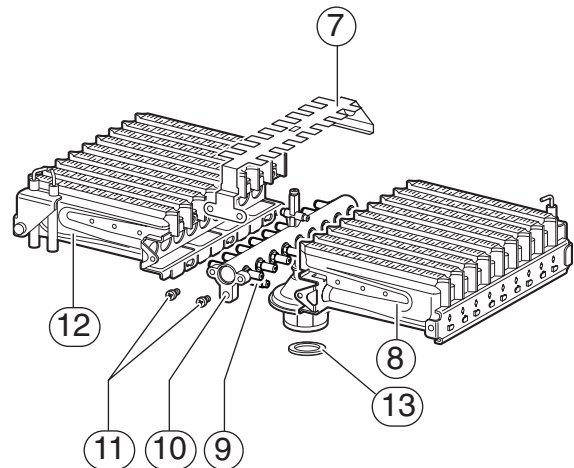

6 720 613 347-15.10

obr. 40

- 7 Můstek hořáku
- 8 Hořák (pravá polovina)
- 9 Upevňovací body pro rozdělovač
- 10 Rozdělovač s tryskami
- 11 Upevňovací šrouby můstku hořáku
- 12 Hořák (levá polovina)
- 13 Těsnění

| Typ kotle | Původní druh plynu | Nový druh plynu | Číslo konverzní sady | Nastavení DIP (SW1) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DAGAS 02-24 CT | „23“ Zemní plyn G20 | „31“ Propan/butan G31 | 8.716.011.826.0 | ON OFF 6 720 613 147-22.10 |
| DAGAS 02-24 RT | „23“ Zemní plyn G20 | „31“ Propan/butan G31 | 8.716.011.826.0 | ON OFF 6 720 613 147-23.10 |
| DAGAS 02-24 CT | „31“ Propan/butan G31 | „23“ Zemní plyn G20 | 8.716.011.825.0 | ON OFF 6 720 613 147-24.10 |
| DAGAS 02-24 RT | „31“ Propan/butan G31 | „23“ Zemní plyn G20 | 8.716.011.825.0 | ON OFF 6 720 613 147-25.10 |

tab. 8

9 Příloha

9.1 Zjišťování chyb



Tyto informace o zjišťování chyb jsou určeny pouze k informativním účelům. Společnost DAKON nepřebírá žádnou odpovědnost za náklady způsobené osobami, které nejsou oprávněné provádět opravy zařízení.

Poruchový stav kotle je signalizován pomocí LED diod idikátoru teploty. Takto lze identifikovat každou běžnou poruchu.

Systém identifikace chyb je založen na níže uvedené tabulce, pomocí které lze určit poruchu pro váš konkrétní případ. Uvedeny jsou nejběžnější příčiny poruch. Příslušné testy jsou poté popsány v následujícím oddílu. Tento systém vyhledávání

poruch předpokládá, že zařízení pracovalo správným způsobem až do chvíle, kdy vznikla porucha (tj. nezahrnuje poruchu vzniklou při první instalaci).

9.1.1 Předběžné testy

Předběžné testy elektrického systému jsou první elektrické zkoušky, které je třeba provést během postupu zjišťování poruch.

Po ukončení servisu / vyhledávání chyb, které vyžadovalo odpojení a opětovné připojení elektrických vedení ověřte následující:


- ▶ Propojení uzemnění
- ▶ Zda nedochází ke zkratu
- ▶ Polaritu
- ▶ Odpor uzemnění

9.1.2 Seznam poruch


| Kód závady | Obvyklé příčiny | Možné příčiny | Test |
|------------|--|---|-------------|
| | Blokování přehřátí. | Topný systém ztrácí vodu. Regulátor, popř. propojení jsou vadné. | E (str. 37) |
| | Blokování zapálení. | Problémy v přívodu plynu / na plynové armatuře. Souprava elektrod je opotřebovaná. Příslušenství odtahu spalin je nesprávně namontované. | D (str. 36) |
| | Manostat tlaku vzduchu se během provozu otevřel. | Příslušenství odtahu spalin je nesprávně namontované nebo je spalinovod zablokovaný. Spojení mezi ventilátorem a manostatem tlaku vzduchu je zablokované. | F (str. 38) |
| | Chybná funkce manostatu tlaku vzduchu během zapalování. | Příslušenství odtahu spalin je nesprávně namontované nebo je spalinovod zablokovaný. Spojení mezi ventilátorem a manostatem tlaku vzduchu je zablokované. | G (str. 39) |
| | Porucha čidla topné vody. | Čidlo NTC na výstupu je vadné nebo došlo k závadě v elektrickém propojení. | |
| | Porucha čidla TUV. | Čidlo teplé vody NTC je vadné nebo je závada v elektrickém propojení. | |
| | Vnitřní závada desky tištěných spojů. | Deska tištěných spojů je vadná. | |
| | Závada v DIP spínači. | Chybné nastavení DIP spínače. | |
| | Porucha čidla zásobníku TUV (pouze pro externí zásobník) | Čidlo externího zásobníku TUV NTC je vadné nebo je závada v elektrickém propojení. | |

tab. 9 Seznam poruch


9.1.3 Zkušební postupy

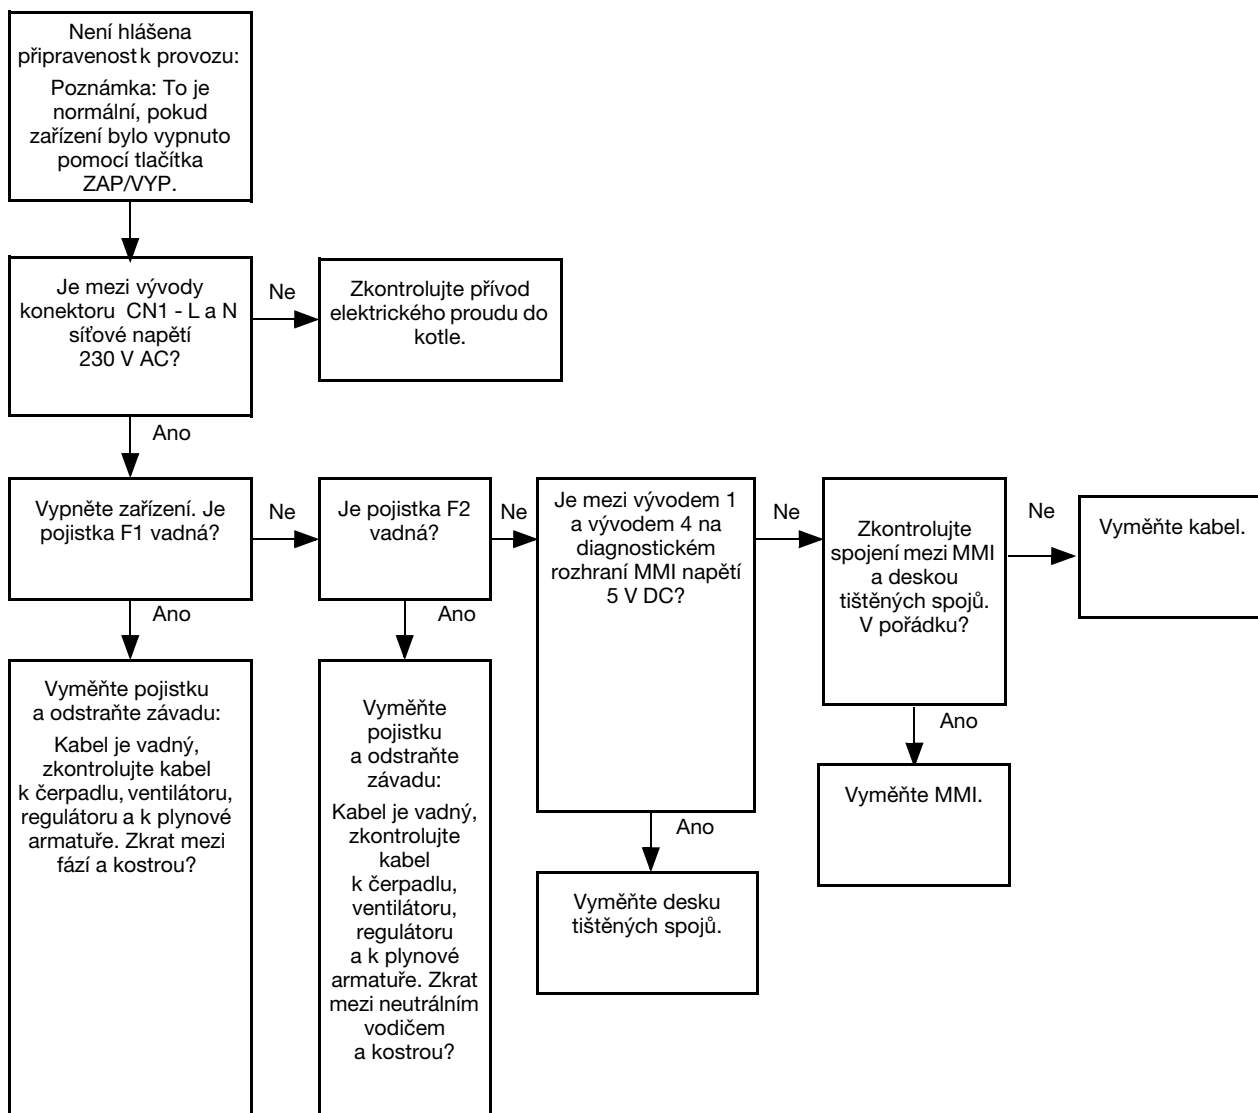


obr. 41 Test A

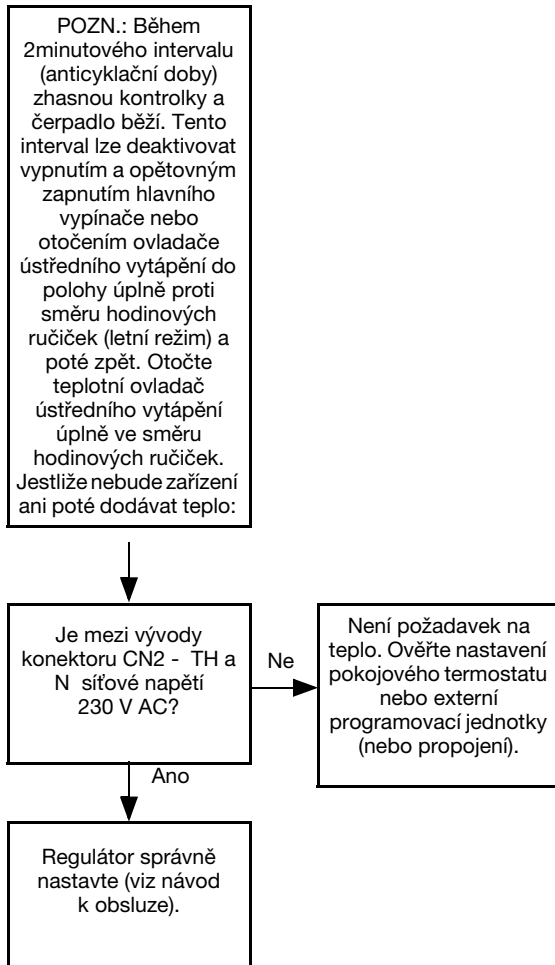


obr. 42 Test B

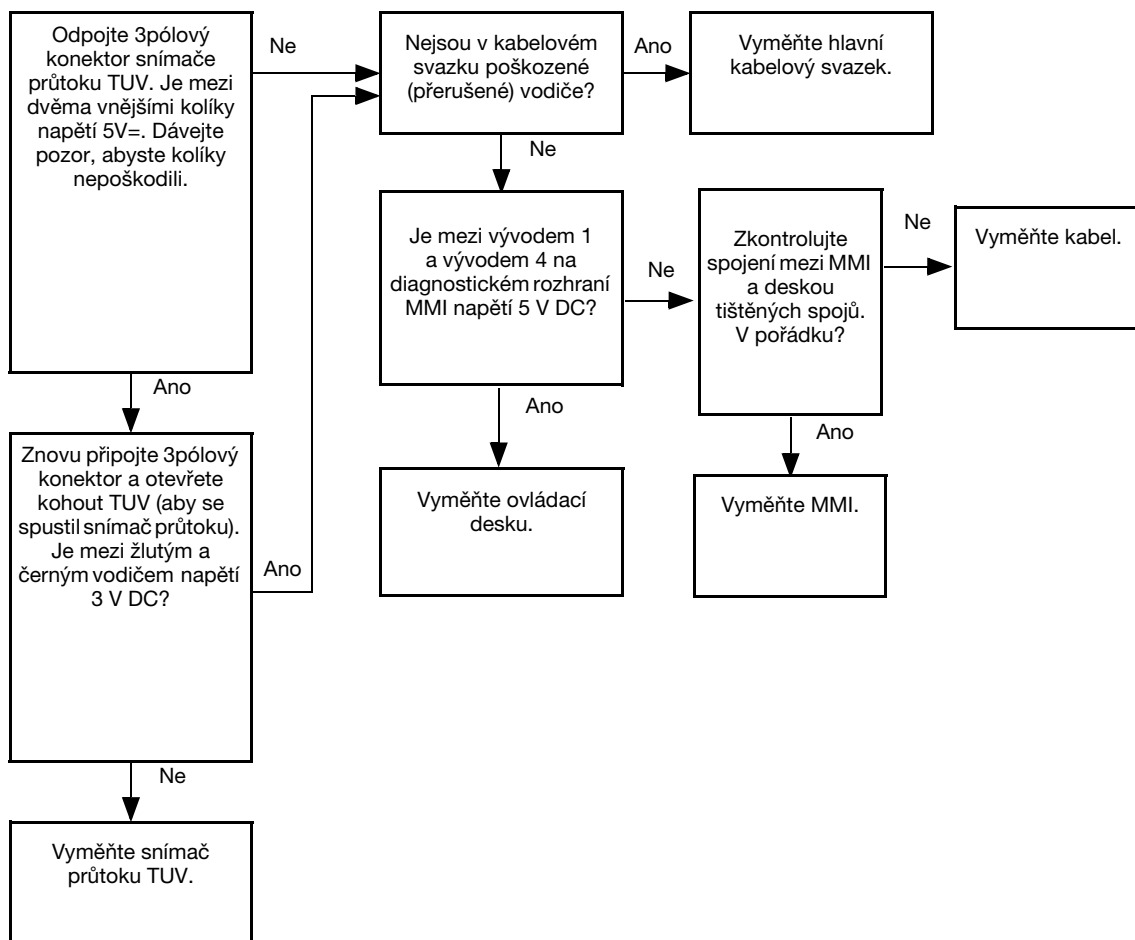


obr. 43 Test C

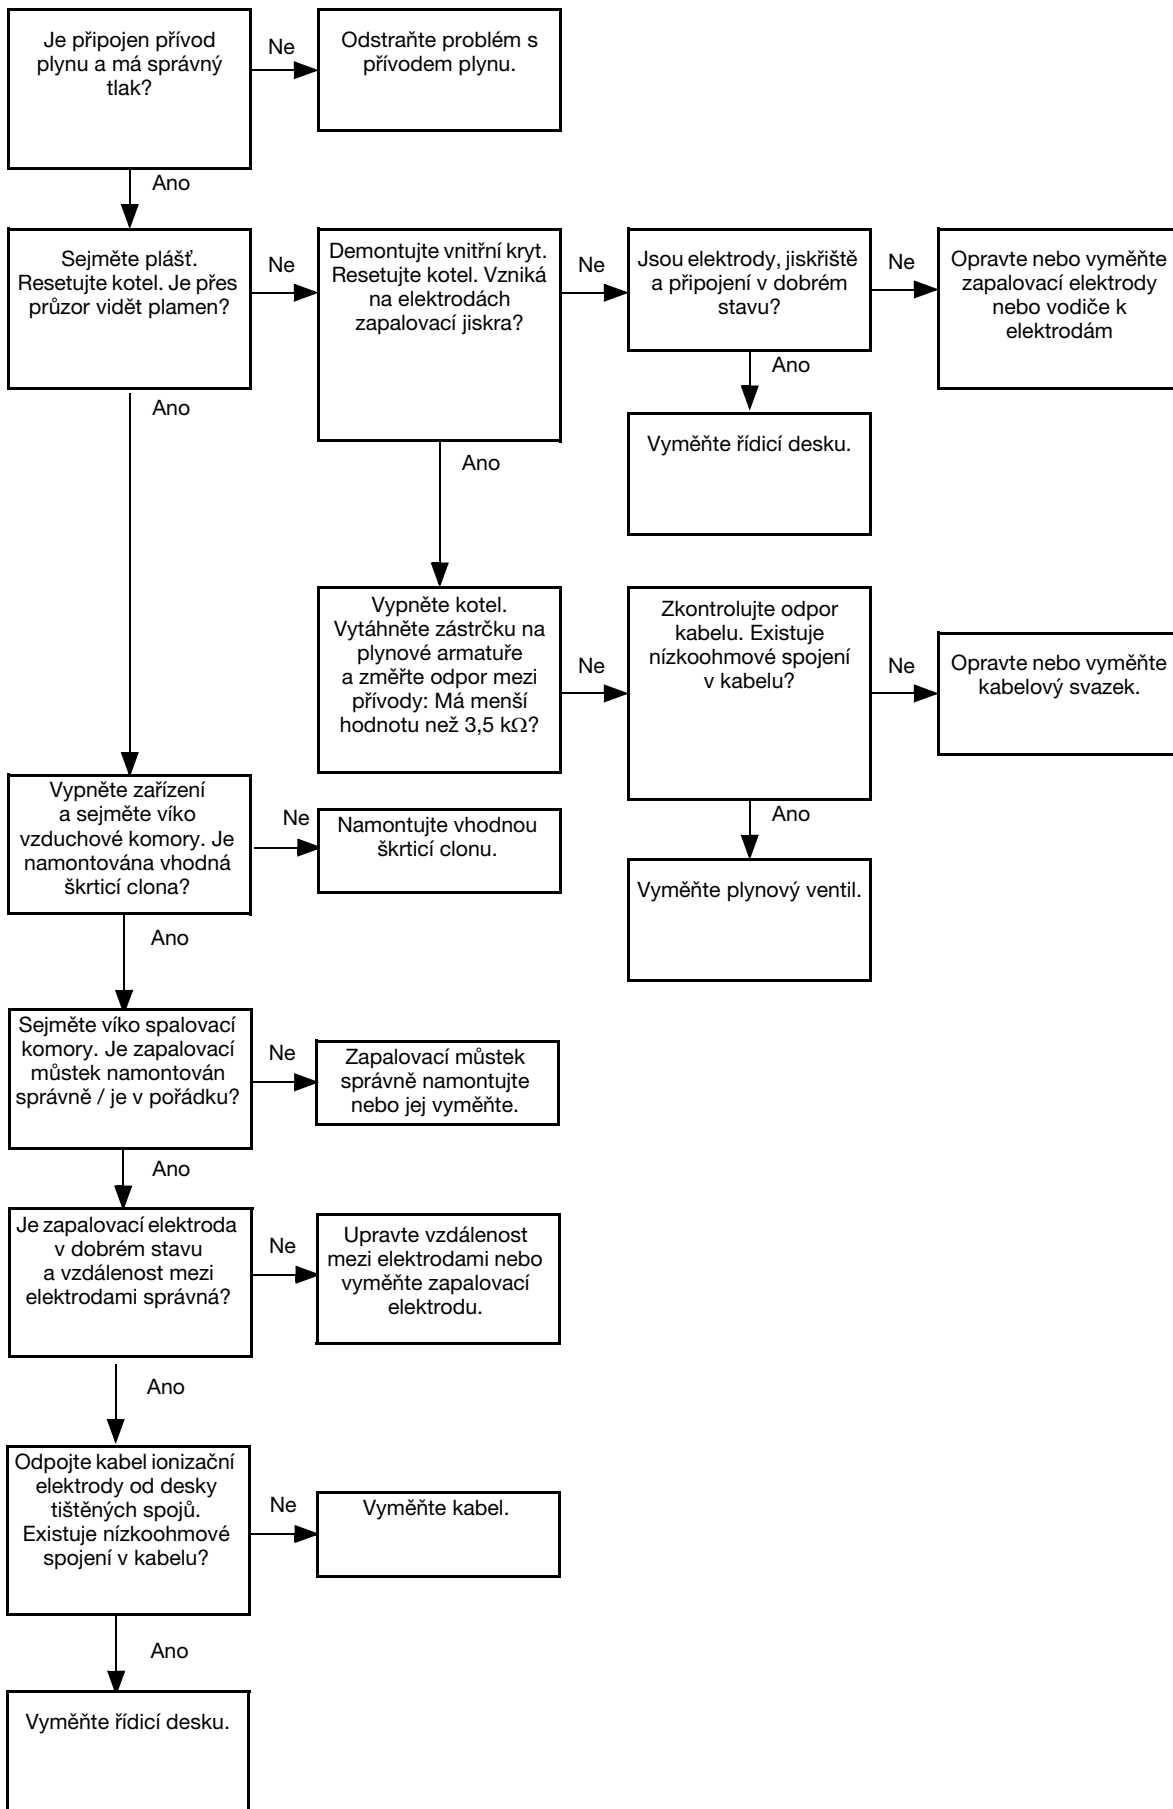


obr. 44 Test D

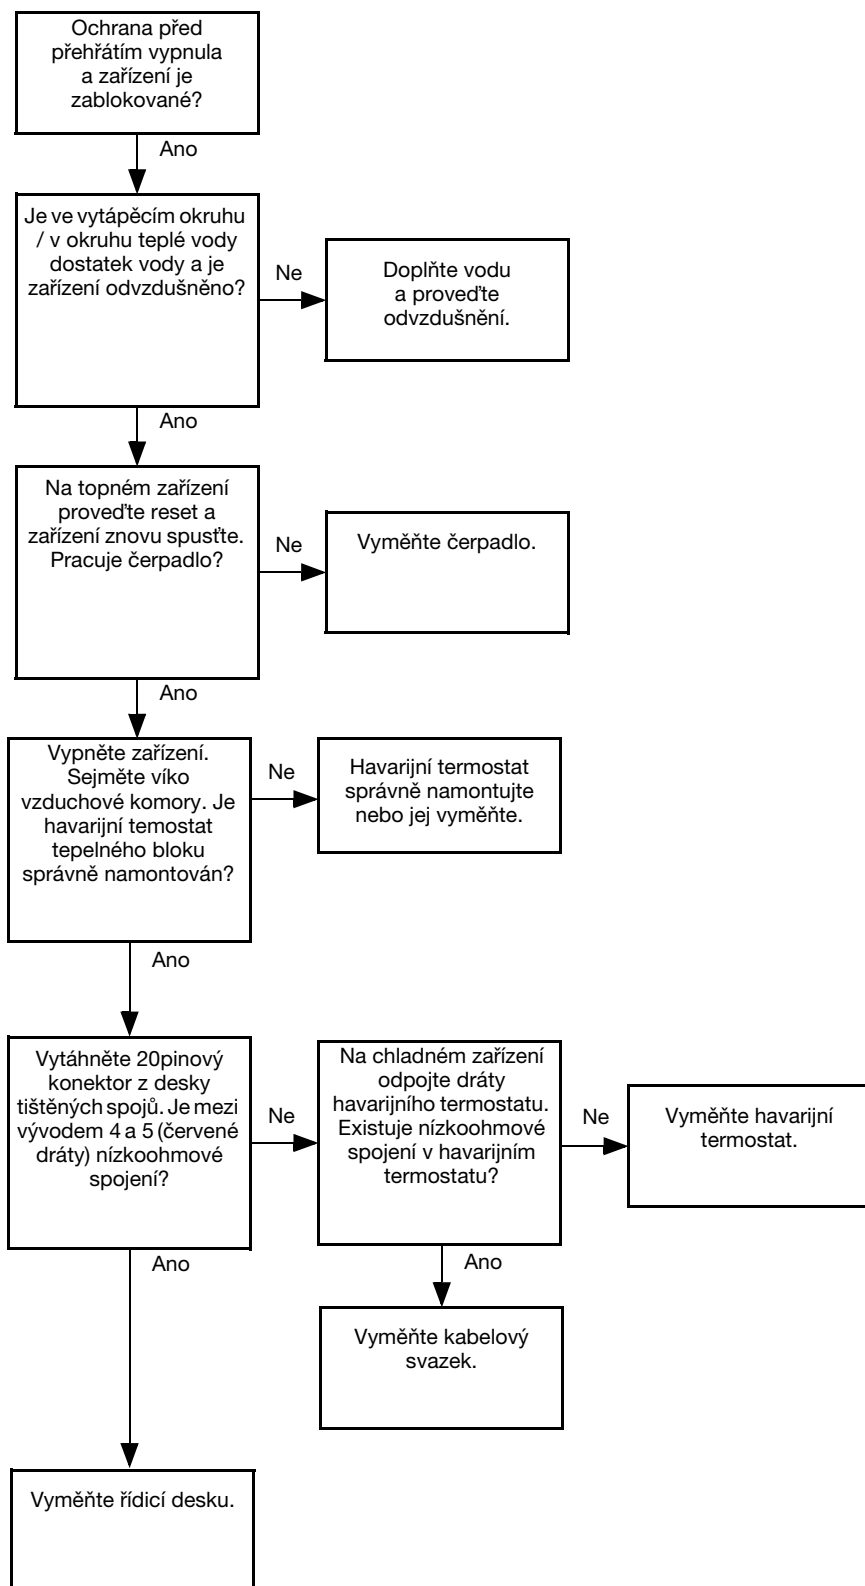

obr. 45 Test E

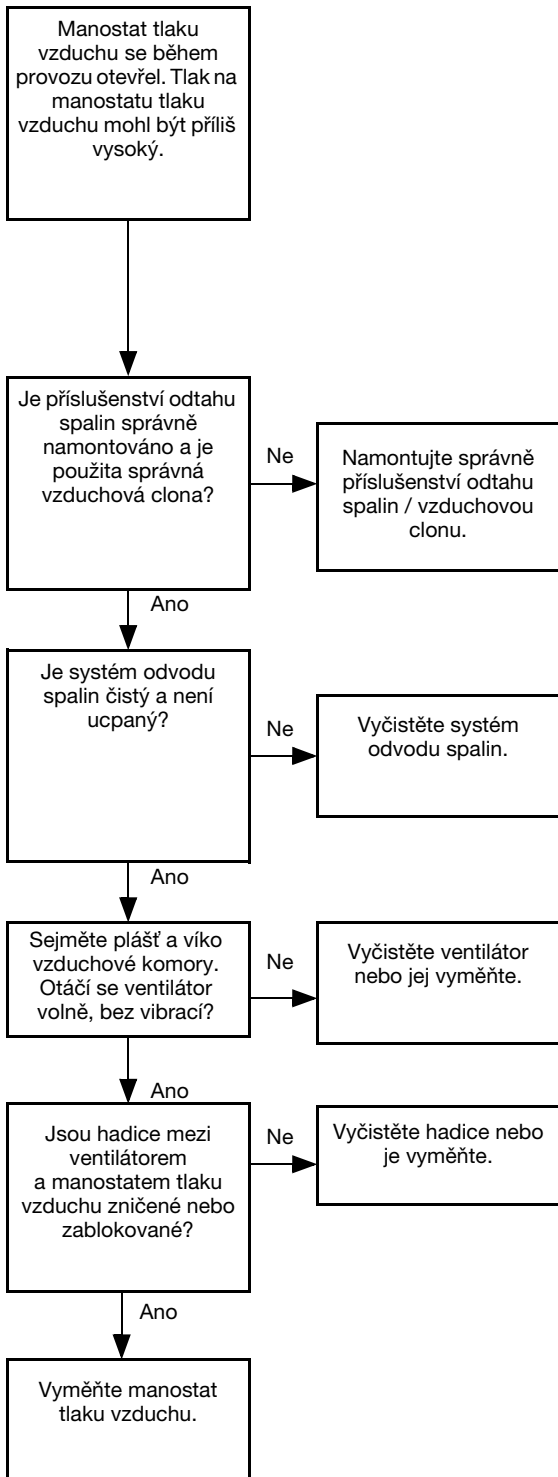

obr. 46 Test F

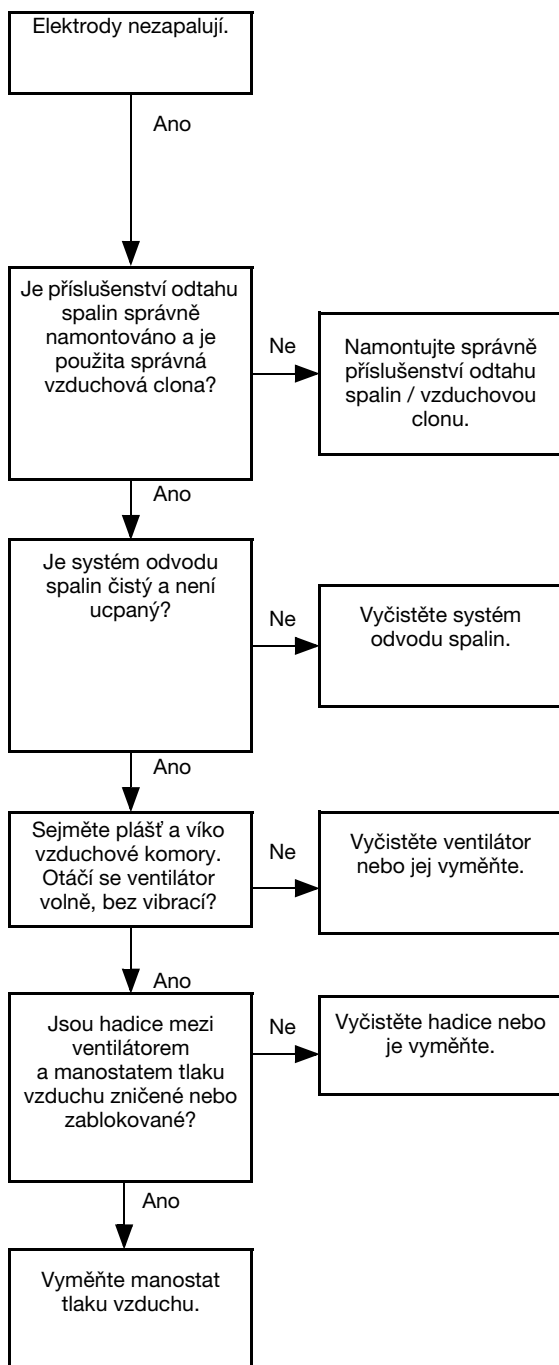

obr. 47 Test G

BBT Thermotechnology CZ s.r.o.

Závod Krnov
Ve Vrbině 588/3
Krnov - Pod Cvilínem
CZ-794 01

Tel. 554 694 111
Fax 554 694 333